
**Модуль порошкового пожаротушения
«ГАРАНТ-7»**



**Паспорт, техническое описание
и руководство по эксплуатации**

4854-002-58010730-2005 ПС

Содержание

1. Назначение изделия	3
2. Технические характеристики	3
3. Комплект поставки.....	4
4. Устройство и принцип работы	4
5. Меры безопасности. Хранение и транспортирование.....	5
6. Подготовка модуля к работе	6
7. Техническое обслуживание	8
8. Гарантии изготовителя.....	8
9. Свидетельство о приемке	9
10. Сведения о перезарядке и переосвидетельствовании.....	10

1. Назначение изделия

Настоящий документ распространяется на модуль порошкового пожаротушения (МПП) импульсного действия МПП(р)-7-И-ГЭ-УХЛ кат. 3.1 «Гарант-7», предназначенный для локализации и тушения пожаров класса А, В, С и электрооборудования, находящегося под напряжением без отключения* в производственных, складских, бытовых помещениях, а также для тушения открытых технологических установок и площадок при скоростях набегающего потока воздуха до 5 м/с.

МПП «Гарант-7» не предназначен для тушения веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха, а также щелочных и щелочно-земельных металлов, магния и их сплавов.

Используемый огнетушащий порошок не оказывает вредного воздействия на человека, не вызывает порчу имущества и легко удаляется с любой поверхности сухим способом (протижкой или пылесосом).

Модуль порошкового пожаротушения «Гарант-7» используется в составе автоматических и автономных установок пожаротушения.

**для импульсных модулей (И) – без ограничения величины напряжения согласно требованиям п. 9.1.6 СП 5.13130-2009.*

2. Технические характеристики

Таблица 1. Огнетушащая способность и конфигурация защищаемой площади при тушении очагов пожара класса «А» и «В»

Высота установок, м	Площадь, м ²				Объём, м ³	
	«А»		«В»		«А»	«В»
	круг	квадрат	круг	квадрат	параллелепипед	
4	43	28	24	16	52	30
5	44	29	26	17	54	30
6	46	30	26	17	56	30
8	46	30	30	20	60	36

Таблица 2. Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики
Максимальный ранг пожара	233В ¹
Характеристики цепи электровоспламенителя: - пусковой ток, не более - безопасный ток проверки цепи, не более - напряжение постоянного тока, не более - сопротивление цепи пуска, не более	100 мА 20 мА 24 В 10 Ом
Быстродействие (время с момента поступления импульса запуска до начала подачи огнетушащего порошка), не более	10 с
Время действия (продолжительность подачи огнетушащего порошка), не более	1,0 с

Таблица 2 (продолжение)

Наименование характеристики	Значение характеристики
Угол распыла огнетушащего порошка	75°
Масса модуля с крепежной площадкой и зарядом огнетушащего порошка	10,4±0,5 кг
Масса заряда огнетушащего порошка Вексон АВС-70	6,8±0,34 кг
Масса остатка порошка в модуле после срабатывания, не более	10%
Габаритные размеры модуля: - диаметр - высота	300±10 мм 217±10 мм
Температурные условия эксплуатации	-50...+50 °С
Вероятность безотказной работы, не менее	0,95
Значение коэффициентов по СП 5.13.130.2009: - k1 - k4	1,0 1,0
Срок службы модуля, не менее	10 лет
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), не менее:	IP54

Примечание:

1. Модельный очаг ранга 233В – горение 233 литров бензина, находящегося в противне, имеющем форму круга диаметром 3,05 м и площадью 7,3 м².

3. Комплект поставки

- Модуль с узлом крепления 1 шт.
- Крепежная площадка 1 шт.
- Упаковочная тара 1 шт.
- Паспорт техническое описание и руководство по эксплуатации 1 шт.

4. Устройство и принцип работы

4.1. Конструкция МПП «Гарант-7» представлена на Рис. 1.

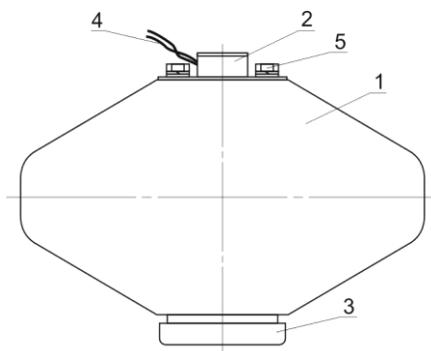


Рис. 1. МПП «Гарант-7»

Цифрами на рис. 1 обозначены:

- 1 – корпус, заполненный огнетушащим порошком типа ABC;
- 2 – узел крепления;
- 3 – выпускной мембранный узел;
- 4 – контакты для подключения;
- 5 – узел заземления;

Примечание: Изготовитель оставляет за собой право внесения в конструкцию МПП изменений, не оказывающих влияния на его технические характеристики.

4.2. Срабатывание МПП осуществляется следующим образом. При подаче импульса тока на электроактиватор, последовательно происходит рост давления в корпусе, разрушение мембраны и выброс огнетушащего порошка в зону горения.

Запуск модуля «Гарант-7» может осуществляться автоматически (от приборов управления, устройств сигнально-пусковых и т.п.), вручную (кнопкой ручного пуска прибора управления).

Цепь пуска подключается к контактам (поз. 4, рис. 1).

При подключении МПП «Гарант-7» полярность значения не имеет.

5. Меры безопасности. Хранение и транспортирование

5.1. Меры безопасности.

5.1.1. Лица, допущенные к эксплуатации МПП, должны изучить и соблюдать требования настоящего документа.

5.1.2. Запрещается:

- эксплуатация МПП с механическими повреждениями (повреждения корпуса, мембраны и т.д.);
- разборка МПП;
- проведение сварочных или других огневых работ на расстоянии менее 2 м от МПП;
- проведение каких-либо огневых испытаний без согласования или присутствия представителя предприятия-изготовителя;
- проверка цепей запуска модулей током более 20 мА;
- выполнение любых ремонтных работ без отключения от модуля внешних электрических цепей.

5.1.3. Не допускается:

- хранение и размещение модулей вблизи нагревательных приборов;
- воздействие на МПП атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, агрессивных сред и влаги.

5.1.4. При установке модуля необходимо соблюдать технику безопасности при проведении работ на больших высотах.

5.1.5. При подключении модуля к дополнительному оборудованию, питание этого оборудования должно быть отключено.

5.1.6. Зарядка, перезарядка и освидетельствование модулей должны производиться в специально отведенных и оборудованных для этих целей помещениях на предприятии-изготовителе МПП или станциях технического обслуживания огнетушителей,

имеющих лицензию Государственной противопожарной службы на проведение работ данного вида.

5.1.7. Утилизация отходов огнетушащих порошков осуществляется согласно инструкции «Утилизация и генерация огнетушащих порошков» (М.: ВНИИПО, 1988). Сработавший газогенератор разбирается, корпус сдается в металлолом, шлаки сдаются в отходы.

5.2. Хранение и транспортирование.

5.2.1. Модули поставляются с предприятия-изготовителя упакованные в картонные коробки.

5.2.2. Транспортирование МПП в упаковке предприятия-изготовителя допускается всеми видами транспорта на любые расстояния в соответствии с Правилами перевозки грузов.

5.2.3. МПП при хранении и транспортировании должны находиться в вертикальном положении (мембранный узел внизу).

5.2.4. Штабелирование модулей в упаковке предприятия-изготовителя допускается в не более чем 7 рядов по высоте.

6. Подготовка модуля к работе

6.1. Извлечь модуль из упаковки, произвести визуальный осмотр, проверить целостность модуля и пломб.

6.2. Определить места для установки МПП. При этом защита помещений, площадь которых не превышает зону защиты модуля (см. табл. 1), осуществляется одним МПП, установленным в центре защищаемой зоны. При защите помещений больших площадей, модули размещаются равномерно в соответствии с конфигурацией зон защиты по очагам пожаров класса «А» и «В» (см. табл. 3).

Внимание! Элементы потолка, на которых производится установка крепёжных площадок модулей, должны выдерживать статическую нагрузку не менее пятикратного веса модуля.

6.3. Закрепить крепёжную(ые) площадку(и) модуля(ей) в соответствии с определенными местами (по п. 6.2) и разметкой отверстий (рис. 2).

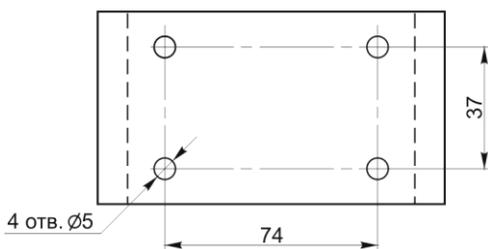


Рис. 2. Крепёжная площадка МПП «Гарант-7»

















6.4. Поднять модуль к месту установки, вставить узел крепления в крепёжную площадку и зашлифовать.

6.5. Скрученные на заводе-изготовителе провода электроактиватора размыкать только в процессе электромонтажа непосредственно перед подключением к цепям пуска.

6.6. Подсоединить линию запуска с учетом особенностей, описанных в п. 4.2.

6.7. Необходимость заземления модуля определяется проектно-монтажными организациями, исходя из требований ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92); ГОСТ 12.2.007.0-75 и других нормативных документов. **При использовании модуля в радиоканальном режиме совместно с системой «Гарант-Р», заземление не требуется.**

Таблица 3. Конфигурация зоны защиты модуля по очагам пожаров класса «А» и «В»**

Высота установки, м	Площадь		Объём*	
	«А»	«В»	«А»	«В»
4	$S=28 \text{ м}^2$ 	$S=16 \text{ м}^2$ 	$V=52 \text{ м}^3$ 	$V=30 \text{ м}^3$ 
5	$S=29 \text{ м}^2$ 	$S=17 \text{ м}^2$ 	$V=54 \text{ м}^3$ 	$V=30 \text{ м}^3$ 
6	$S=30 \text{ м}^2$ 	$S=17 \text{ м}^2$ 	$V=56 \text{ м}^3$ 	$V=30 \text{ м}^3$ 
8	$S=30 \text{ м}^2$ 	$S=20 \text{ м}^2$ 	$V=60 \text{ м}^3$ 	$V=36 \text{ м}^3$ 

Примечания:

* приведенные данные не учитывают объем конусной части диаграммы распыла. Угол распыла составляет 75°.

** При использовании конфигурации защищаемой площади круглой формы, которая представляет собой фигуру, описанную вокруг квадратов, представленных в табл. 3, использовать шахматный порядок расстановки модулей (см. рис. 3).

Установку модулей рекомендуется выполнять в шахматном порядке, если линейные размеры защищаемой зоны кратны радиусу R. В этом случае конфигурация расчетной площади представляет собой вписанный в окружность шестиугольник, в наибольшей степени приближающийся по форме к площади круга.

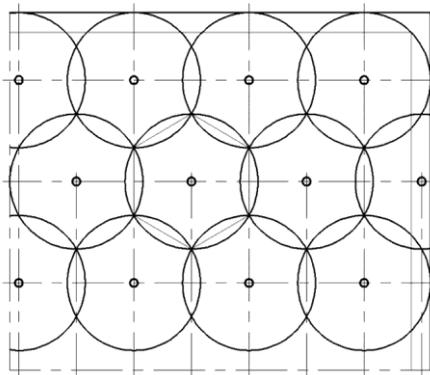


Рис. 3. Шахматный способ расстановки модулей

7. Техническое обслуживание

7.1. Для МПП «Гарант-7» специального технического обслуживания не требуется.

7.2. Один раз в квартал осуществляется проверка МПП внешним осмотром на предмет отсутствия видимых нарушений и изменений. При обнаружении дефектов (вмятин, повреждений и т.п.) модуль подлежит замене.

7.3. Проверка огнетушащего порошка в течение всего срока службы не требуется.

8. Гарантии изготовителя

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Срок служебной пригодности модуля составляет 12 лет и исчисляется с момента принятия модуля ОТК предприятием-изготовителем.

8.3. Срок службы модуля – 10 лет в пределах срока служебной пригодности, исчисляется с момента продажи.

8.4. Гарантийный срок эксплуатации – 1,5 года в пределах срока службы модуля, исчисляется с момента продажи.

8.5. Предприятие-изготовитель гарантирует устранение неисправностей, выявленных потребителем во время гарантийного срока эксплуатации, в течение месяца с момента получения сообщения.

8.6. Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случаях:

- несоблюдения владельцем правил эксплуатации и мер безопасности;
- утери паспорта;
- отсутствия пломб предприятия-изготовителя.

9. Свидетельство о приёмке

Модуль пожаротушения «Гарант-7» полностью соответствует ТУ 4854-002-58010730-2005.

Изготовитель: ООО «НПО ЭТЕРНИС»

105425, г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 48, стр. 1

тел/факс: (495) 652-27-54, 652-27-64, 652-27-65

E-mail: info@eternis.ru, сайт: www.eternis.ru.

Номер партии

Номер модуля в партии

Дата изготовления

(месяц, год)

ОТК (подпись и штамп)

Заполняется при розничной продаже:

Дата продажи

(штамп магазина)

Продан

(наименование организации)

10. Сведения о перезарядке и переосвидетельствовании

Дата	Вид работ	Исполнитель (наименование организации)	Подпись и штамп