

1 Назначение

Металлические опоры «ОПОРА-2», «ОПОРА-2,5», «ОПОРА-3» и «ОПОРА-3,5» устанавливаются на периметре и предназначены для крепления блоков однопозиционных и двухпозиционных извещателей серий «ФАНТОМ», «СП4У40», «ЗЕБРА», «БАРЬЕР», «FMW», «ЦИКЛОН», «ЛУЧ-М», коробок распределительных, блоков питания, а также оборудования других производителей.


2 Общие сведения

«ОПОРА-2», «ОПОРА-2,5», «ОПОРА-3» и «ОПОРА-3,5» представляют собой металлические трубы длиной 2,0 м, 2,5 м, 3 м и 3,5 м соответственно и диаметром 76 мм, имеющие все необходимые отверстия для подведения и прокладки кабелей питания и шлейфов сигнализации и расключения их в распределительной коробке или блоке питания.

Верхняя часть трубы герметично закрыта заглушкой, предотвращающей попадание воды или снега внутрь опоры и защищающей внутреннюю поверхность трубы от воздействия коррозии. Кроме этого, наличие заглушки обеспечивает свободный доступ к кабелям внутри опоры при проведении монтажных и ремонтных работ. Защита наружной поверхности опоры выполнена с помощью порошковой покраски, а для агрессивных сред возможна защита поверхности гальванопокрытием.

Для обеспечения достаточной устойчивости опоры закладываются в грунт на глубину 800...1000 мм. В нижней части трубы имеется два отверстия для ввода-вывода магистральных кабелей питания и сигнализации.

В опорах предусмотрены отверстия для подведения кабеля от извещателя и магистральных кабелей к распределительной коробке. Если возникает необходимость выполнять сезонное изменение высоты установки извещателей, то рекомендуется прокладывать кабель напрямую от блока извещателя к коробке, не заводя его внутрь опоры. В этом случае длина кабеля даст свободу перемещения блока извещателя на опоре по высоте.

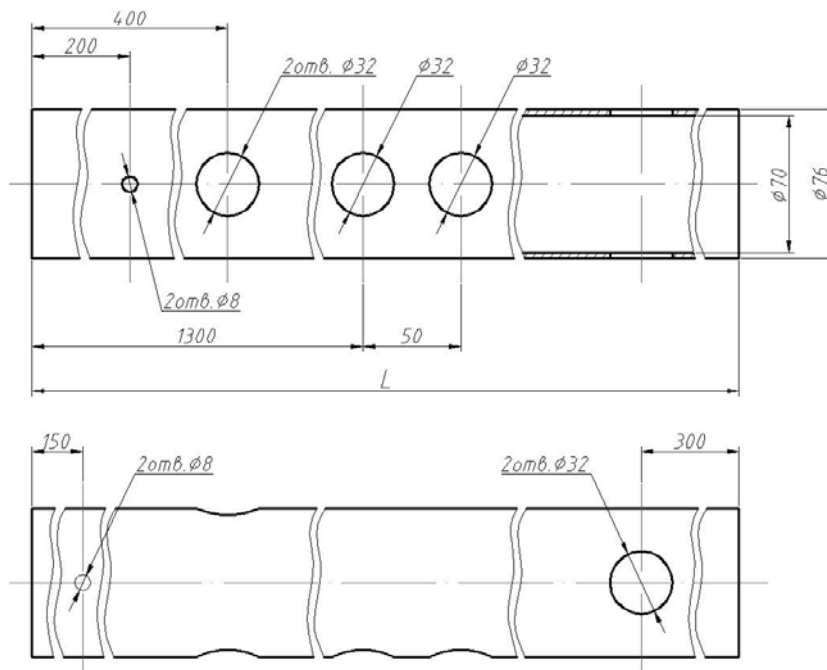

Наименование	L, мм
Опора 2000	2000
Опора 2500	2500
Опора 3000	3000
Опора 3500	3500

3 Комплект поставки

В комплект поставки входит:

- опора (2000 / 2500 / 3000 / 3500) – 1 шт.;
- стальной пруток диаметром 6 мм и длиной 500 мм. – 2 шт.;
- заглушка резиновая – 1 шт.;
- заглушка пластиковая – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.

4 Свидетельство о приемке

Заключение предприятия–изготовителя о том, что изделие «Опора» соответствует ЮКСО 84.00.001 и признан годным для эксплуатации. Сертификации не подлежит.

Дата выпуска: «__» _____ 20__ г.

Штамп ОТК

Контактная информация:
ЗАО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"
442960, г. Заречный, Пензенской обл., а/я 45
тел./факс (8412) 65-53-16 (многоканальный)
E-mail: ot@forteza.ru, dev2@forteza.ru
Internet: www.FORTEZA.ru