

## Гарантийные обязательства

- 1.Производитель обязуется в течение гарантийного срока осуществлять бесплатный ремонт изделий, указанных в паспорте.
- 2.Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного паспорта с указанием серийного номера и модели изделия, даты продажи и фирмы-продавца. Паспорт должен иметь разборчивые печати производителя и фирмы-продавца.
- 3.Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения по причине неправильной эксплуатации, пожара, несоблюдения технических норм и требований безопасности, транспортировки или хранения изделия, а также в случае, если изделие ремонтировалось или модернизировалось лицами, не прошедшими сертификацию техническим персоналом компании «НСГейт».
4. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, на которые не предъявлен паспорт, а также изделия со следующими неисправностями: механические повреждения; повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых.
5. Производитель обязан обеспечить устранение недостатков или замену изделия, в пределах гарантийного срока, в течение 30 рабочих дней с момента поступления заявки.
6. При невозможности восстановления работоспособности изделия в течение указанного срока, производитель предоставляет идентичное или аналогичное изделие для замены вышедшего из строя.
7. Один паспорт может выдаваться на партию идентичных изделий с различными серийными номерами.

*Правильно заполненный паспорт дает право на гарантийное обслуживание.*

*В случае утери не восстанавливается.*

Узел доступа соответствует техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-РУ.OC01.В.01590. Гарантийный срок **36 месяцев** с даты выдачи продукта Заказчику.

Адрес производителя: ООО «НСГейт», 105187, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 39/41 [www.nsgate.ru](http://www.nsgate.ru)

## Гарантийный талон

Серия :  
Модель :  
Артикул (P/N) :  
Серийный номер (S/N) :  
Дата выдачи :

Узлы доступа уличные  
NSBox-264-R  
RB2SG64P

М. П. \_\_\_\_\_ Выдал : \_\_\_\_\_

## Основные технические характеристики

Напряжение питания	100-240VAC/120-370VDC
Рабочая температура (без термоизоляции)	-40÷+60 °C
Рабочая температура (комплект термоизоляции)	-50÷+60 °C
Потребляемая мощность, до	400 Вт
Степень защиты шкафа	IP66
Габаритные размеры	400x300x210мм
Срок службы, до	10 лет
Вес без упаковки, до	25 кг

NSGate

EAC



## Узел доступа NSBox-264-R

### ПАСПОРТ

NSBox-264-R RB2SG64P	Узел доступа NSBox-264// NSB-3838H1F1, до 4 камер 100/1000M HiPoE 30W, 2 Uplink 100/1000M SFP слота, NIS-3500-2206GE L2 Managed, 2 x NIP-202PG, СБП 48VD-155W NSBon-23, H(+) F(+) с нагревателем и оптическим кроссом
-------------------------	---

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Состав изделия		Кол-во
1	Узел доступа NSBox-264-R	1
2	Ключи для дверцы	1
3	Патчкорд FC/LC(SC)-SM(MM)-Simplex(Duplex) 0.5 м	1-2

## Назначение

Узел доступа NSBox-264 (в дальнейшем Устройстве) предназначен для организации защищенных уличных систем IP-видеонаблюдения. Устройство обеспечивает подключение IP-видеокамер или иных приборов к оптоволоконной сети по технологии Gigabit Ethernet, а также питание подключаемых устройств по технологии PoE IEEE 802.3af/802.3at.

Устройство состоит из монтажного шкафа, коммутатора с источником питания и необходимого комплекта вспомогательного оборудования. Габаритные размеры - 380x380x210мм (без защитного козырька). Климатическое исполнение соответствует УХЛ1 ГОСТ 15150-69. Степень защиты IP66. Питание осуществляется от сети переменного тока с напряжением 220В. Устройство оборудовано системой термостабилизации для поддержания заданной температуры внутри шкафа.

## Состав изделия

Устройство состоит из металлического шкафа в базовой комплектации (DIN-рейки, гермовводы, автомат, клеммы), установленного внутри него управляемого промышленного коммутатора NIS-3500-2206GE с двумя внешними 2-х портовыми инжекторами, оптического кросса (в комплекте с гильзами, пигтейлами, адаптерами), подсистемы стабилизации температуры внутри шкафа, которая включает нагреватель, вентилятор и термостаты. Кроме этого, Устройство оснащается системой бесперебойного питания (СБП) на 48VDC-155VA с комплектом (4 шт.) АКБ на 7Ач или 2.2Ач

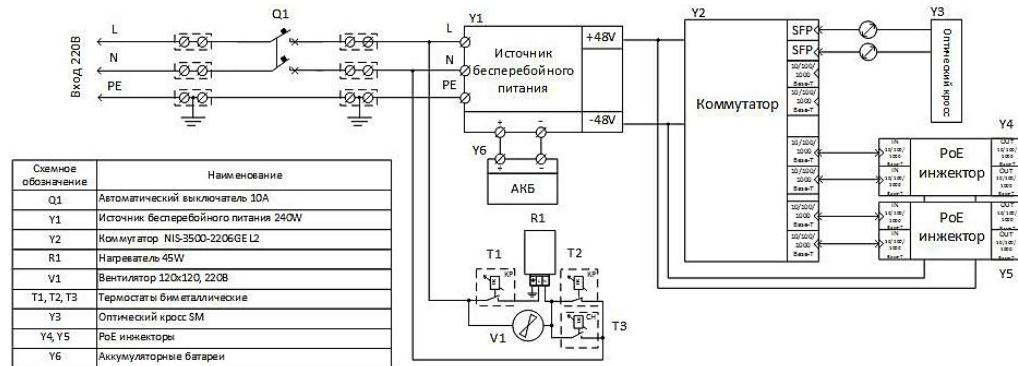


Рис. 1. Электрическая схема Узла доступа NSBox-264-R

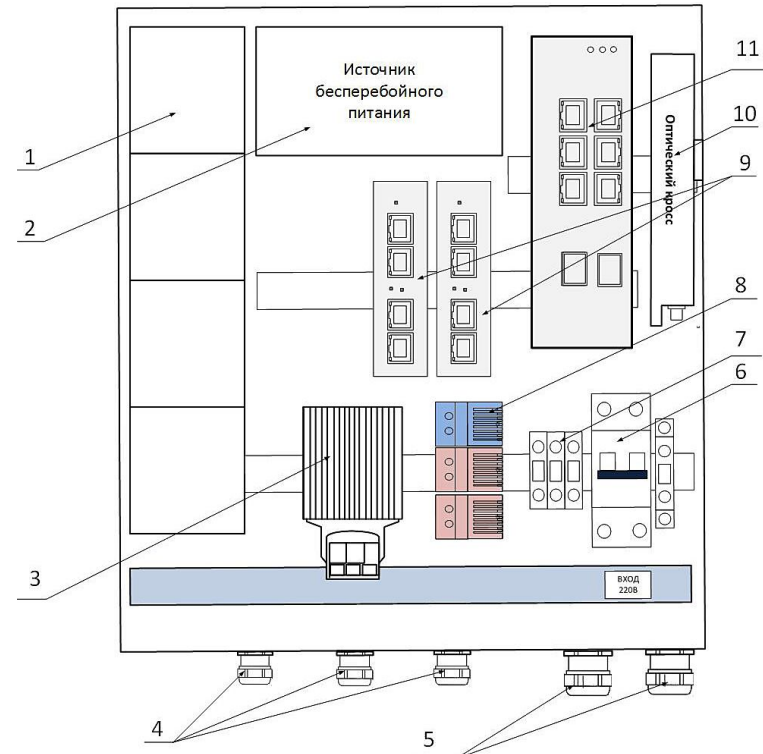


Рис. 2. Базовая комплектация Узла доступа NSBox-264-R\*

- 01 - АКБ 7Ач или 2.2Ач \_\_\_\_\_ 4 шт.
- 02 - Система бесперебойного питания на 48VDC-155VA \_\_\_\_\_ 1 шт.
- 03 - Нагреватель 45-75W/220V \_\_\_\_\_ 1 шт.
- 04 - Гермовводы PG7 \_\_\_\_\_ 6-10 шт.
- 05 - Гермовводы PG9 \_\_\_\_\_ 2 шт.
- 06 - Автоматический выключатель \_\_\_\_\_ 1 шт.
- 07 - Клемма проходная \_\_\_\_\_ 4 шт.
- 08 - Термостаты включения/выключения нагревателя и вентилятора \_\_\_\_\_ 3 шт.
- 09 - Внешний PoE-инжектор 2x10/100/1000M 802.3at/af 30 Вт \_\_\_\_\_ 2 шт.
- 10 - Оптический кросс с гильзами, пигтейлами, адаптерами FC SM (MM) \_\_\_\_\_ 1 шт.
- 11 - Коммутатор 6 x 10/100/1000M + 2 Uplink 100/1000M SFP слота \_\_\_\_\_ 1 шт.
- 12 - Вентилятор 120x25мм, AC230V (не показан, установлен на дверце) \_\_\_\_\_ 1 шт.

\* По желанию заказчика могут быть изменены размеры шкафа и установлены элементы дополнительной комплектации NSBon-xx