



ЗАО «СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ»

Система автоматического речевого оповещения
и музыкальной трансляции

 **РЕЧОР Гранд**

Пульт расширения зон

ПРЗ-20/1, ПРЗ-20/2, ПРЗ-20/3

Паспорт



Москва 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Назначение и краткое описание.....	3
2. Технические характеристики.....	6
3. Комплект поставки.....	7
4. Транспортировка и хранение.....	7
5. Гарантийные обязательства.....	8
6. Свидетельство о приемке.....	8
7. Приложение А. Сертификат соответствия (обязательная сертификация) №. С-RU.ПБ16.В.00442	9

1. Назначение и краткое описание

Пульты расширения зон ПРЗ-20/1, ПРЗ-20/2, ПРЗ-20/3, предназначены для расширения пульта дистанционного управления ПДУ-10 до 30, 50 или максимально 70 зон:

- ПРЗ-20/1 управляет зонами с №.11 по №.30,
- ПРЗ-20/2 управляет зонами с №.31 по №.50,
- ПРЗ-20/3 управляет зонами с №.51 по №.70.

Пульты расширения ПРЗ-20 подключаются к пульту дистанционного управления ПДУ-10 и соединяются между собой 4-х жильным отрезком телефонного кабеля с телефонными разъемами RJ-14 (RJ-11) на обоих концах.

Каждый из двух подключенных пультов ПДУ-10 может быть расширен до 30, 50, или 70 зон оповещения путём подключения к нему одного, двух или трех пультов расширения зон ПРЗ-20/1, ПРЗ-20/2 и ПРЗ-20/3. Питание пультов расширения происходит по соединительному кабелю от пульта ПДУ-10. При подключении к пульту ПДУ-10 более одного пульта расширения ПРЗ-20, необходимо дополнительное внешнее питание 12В. Внешнее питание подается на разъем на задней панели ПДУ-10 с **минусом 12В** на центральном контакте разъема.

Внешний вид пультов расширения показан на Рис. 1, Рис. 2 и Рис. 3.

Каждый из пультов расширения имеет на лицевой панели:

- Световой индикатор **«СВЯЗЬ»**, который информирует о наличии обмена данными между пультом ПДУ-10 и пультом расширения ПРЗ-20. В нормальном состоянии светится зеленым.
- Кнопки выбора зон оповещения. Непрерывно горящий зеленый светодиод кнопки показывает, что зона выбрана и в неё возможно оповещение. Мигающий индикатор показывает, что данная зона занята автоматическим оповещением, оповещением с микрофонной гарнитуры блока ЦБУ или с другого пульта ПДУ-10 с более высоким приоритетом.

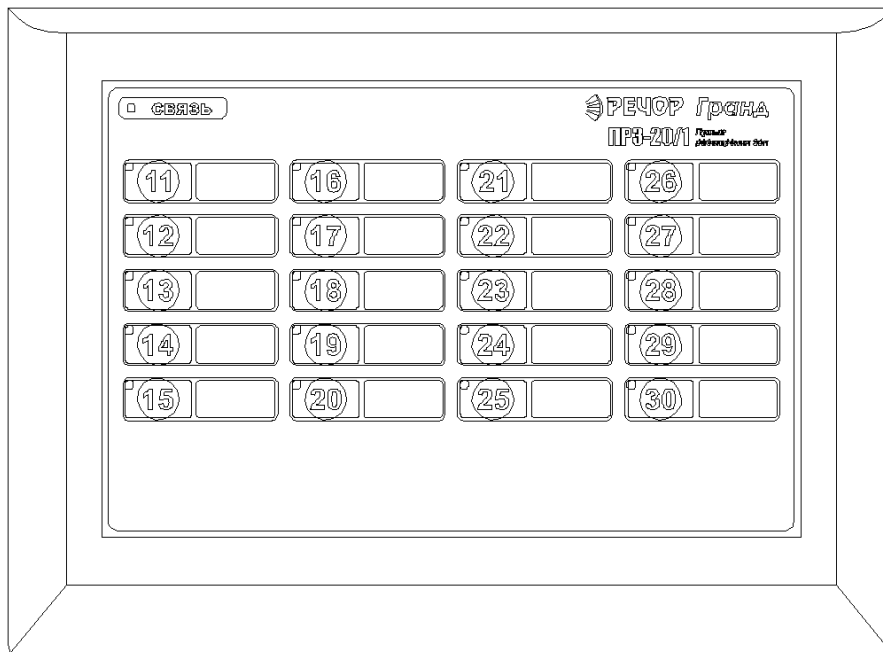


Рис. 1. Лицевая панель пульта расширения зон ПРЗ-20/1.

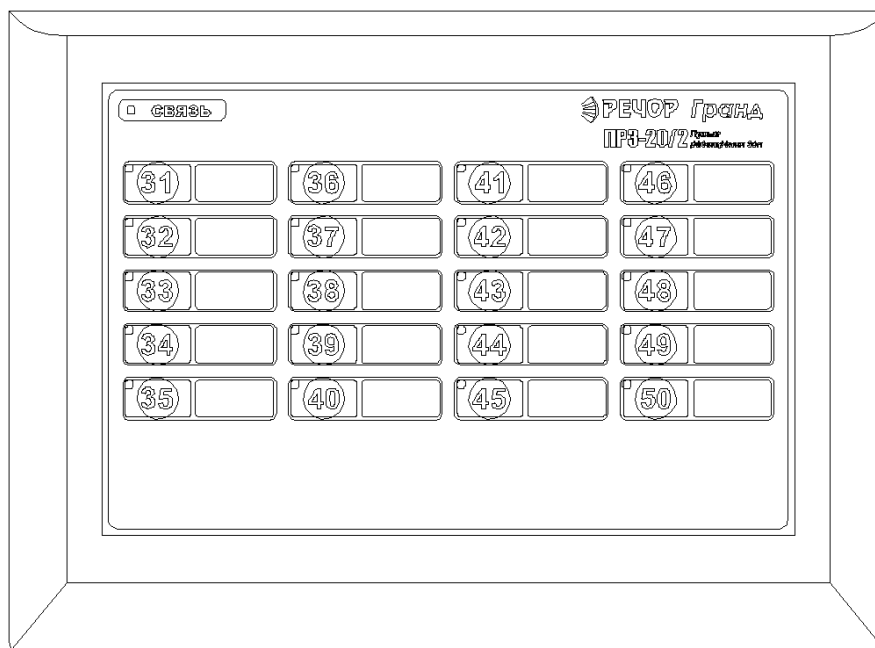


Рис. 2. Лицевая панель пульта расширения зон ПРЗ-20/2.

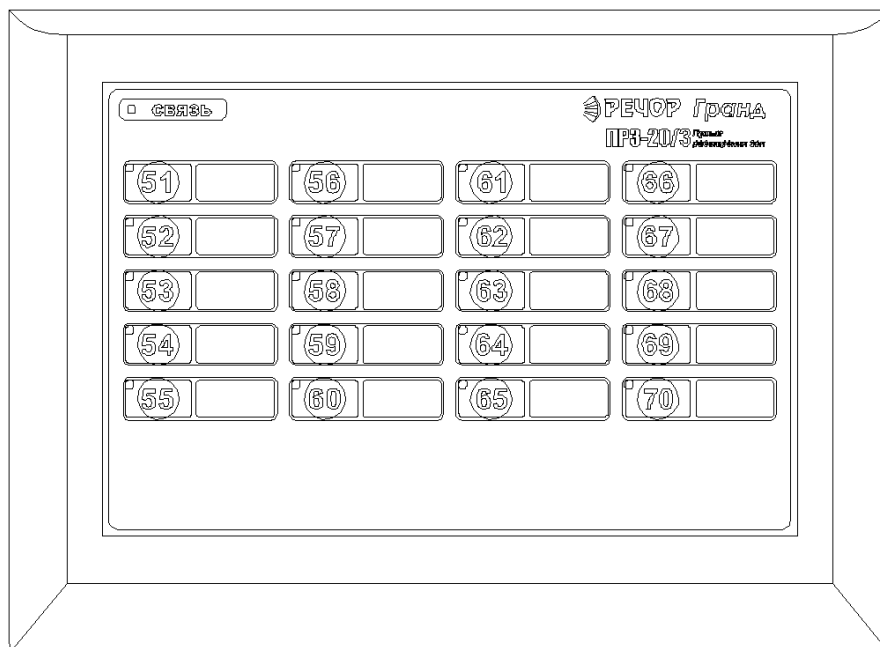


Рис. 3. Лицевая панель пульта расширения зон ПРЗ-20/3.

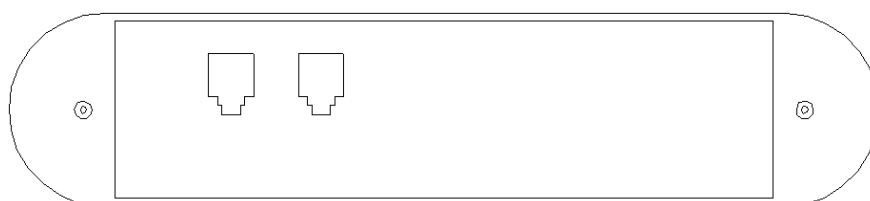


Рис. 4. Задняя панель пульта расширения зон ПРЗ-20/1 (ПРЗ-20/2, ПРЗ-20/3).

На задней панели пультов находятся гнезда «ВХОД» и «ВЫХОД» для соединения с Пультom ПДУ-10 и другими пультами расширения зон ПРЗ-20. Контакты гнезд параллельны между собой. Гнезда «ВХОД» и «ВЫХОД» взаимозаменяемые.

2. Технические характеристики

Технические характеристики пультов расширения зон ПРЗ-20/1, ПРЗ-20/2 и ПРЗ-20/3 приведены в Таблице 1.

Таблица 1

№. пп	Наименование характеристики	Ед. Изм.	Параметры	Примеч.
1	Максимальное число зон оповещения	Шт.	20	
2	Напряжение питание от пульта ПДУ-10	В	12В	
3	Максимальный ток потребления	А	0,05	
4	Максимальная длина соединительного кабеля до пульта		2м	
5	Размеры блока (В x Ш x Г) со сложенным микрофоном.	мм	50 x 120 x 160	
6	Вес блока без упаковки, не более	кг	0,25	
7	Тип монтажа	-	настольная установка;	

3. Комплект поставки

Комплект поставки Пульта расширения зон ПРЗ-20/1 (БРЗ-20/2, БРЗ-20/3) соответствует Таблице 2.

Таблица 2

№.	Наименование	Количество
1	Пульт расширения зон ПРЗ-20/(1,2,3)	
2	Пульт расширения зон ПРЗ-20/(1,2,3)	
3	Пульт расширения зон ПРЗ-20/(1,2,3)	
4	Кабель соединительный 0,25 М	1
5	Паспорт на Пульт расширения зон ПРЗ-20/1, ПРЗ-20/2, ПРЗ-20/3	1
6	Упаковка	1

4. Транспортировка и хранение

4.1 Транспортировка устройств в упаковке предприятия - изготовителя может быть произведена всеми видами транспорта в контейнерах или ящиках. При транспортировании открытым транспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом.

4.2 Значения климатических и механических воздействий при транспортировании должны соответствовать ГОСТ 12997-84.

4.3 Приборы в упакованном виде должны храниться в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Поставщик обеспечивает гарантийные обязательства в течение одного года со дня покупки изделий при их правильной эксплуатации, подключении и сохранении гарантийных пломб.

5.2 Срок службы 10 лет.

5.3 Производитель оставляет за собой право вносить в изделия схемные и конструктивные изменения, не приводящие к ухудшению параметров устройств.

6. Свидетельство о приемке

Пульт расширения зон ПРЗ-20/1 соответствует требованиям технических условий 4371-010-48504282-12 ТУ и признан годным к эксплуатации в составе Системы автоматического речевого оповещения и музыкальной трансляции РЕЧОР Гранд.

Серийный номер ПРЗ-20/(1,2,3)_____

Дата выпуска ПРЗ-20/(1,2,3)_____

Отметка ОТК

М.П.

Поставщик.

Закрытое акционерное общество «СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ»: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8а, «Научный центр»

т. (495) 633-44-44, 362-54-85.

E-mail: audio@svp.ru

<http://www.rechor.ru>

Отдел продаж

Дата

Приложение А

Сертификат соответствия (обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ16.В.00442

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ16.В.00442
(номер сертификата соответствия)

ТР 1370825
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

Закрытое акционерное общество «СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ».
Россия, 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 15
Тел./факс (495) 633-44-44, ОГРН 1037739332212

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество «СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ».
Россия, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 8а
Тел./факс (495) 633-44-44, ОГРН 1037739332212

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФКУ «ЦСА ОПС» МВД РОССИИ,
111024, г. Москва, ул. Пруд Ключики, д.2, стр.8
тел./факс (495) 287-97-03, ОГРН 1035000703759.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ16 выдан 05.08.2011 МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Система автоматического речевого оповещения и музыкальной трансляции «РЕЧОР Гранд» ТУ 4371-010-48504282-12 (состав см. Приложение № 0105751)
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
43 7130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» (п.п. 7.2.2.1, 7.2.2.6, 7.2.3.1-7.2.3.5, 7.2.4, 7.2.10.2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 119/1/12 от 12.10.2012 ЛИ ФКУ «ЦСА ОПС» МВД России, № ТРПБ.RU.ИН82 от 05.08.2011

Акт проверки производства № 35/12-ТР от 28.09.2012 ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФКУ «ЦСА ОПС» МВД России, рег. № ТРПБ.RU.ПБ16 от 05.08.2011 (схема 4с).

Экспертное заключение от 15.10.2012 ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФКУ «ЦСА ОПС» МВД России.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.10.2012 по 17.10.2017



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Сахаров

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.М. Морозов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ16.В.00442 от 18.10.2012

(обязательная сертификация)

ТР 0105751

(учетный номер бланка)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД России		
43 7130	<p>Состав системы автоматического речевого оповещения и музыкальной трансляции «РЕЧОР Гранд»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - центральный блок управления ЦБУ-160/2; - блоки усиления мощности четырехзонные БУМ-160/4, БУМ-240/4, БУМ-320/4; - блок расширения зон БРЗ-20; - пульт дистанционного управления ПДУ-10; - пульт расширения зон ПРЗ-20. 	ТУ 4371-010-48504282-12



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Сахаров

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.М. Морозов