

# *Группа компаний СИГМА*

---

---



**АСБ “Рубикон”**

Адресный расширитель АРмини

---

Руководство по эксплуатации  
САКИ.425641.109 РЭ





## Оглавление

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Назначение .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Технические характеристики .....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Конструкция .....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Комплект поставки .....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Описание, индикация, монтаж, подключение.....</b>   | <b>10</b> |
| 5.1.      | Индикация, клеммы подключения.....   | 10        |
| 5.2.      | Подключение безадресных ШС .....   | 11        |
| 5.2.1     | <i>Подключение двух извещателей с отдельной идентификацией.....</i>                                    | <i>12</i> |
| 5.2.2     | <i>Подключение нескольких извещателей с различением сработки 1-го или 2-х и более извещателей.....</i> | <i>13</i> |
| 5.2.3     | <i>Одновременное подключение в один шлейф и НР и НЗ извещателей. ....</i>                              | <i>14</i> |
| 5.2.4     | <i>Подключение без контроля линии связи. ....</i>  | <i>14</i> |
| 5.2.5     | <i>Подключение двух шлейфов.....</i>   | <i>15</i> |
| 5.2.6     | <i>Подключение четырех извещателей с отдельной идентификацией.....</i>                                 | <i>16</i> |
| 5.3.      | Рекомендации по подключению извещателей с датчиком вскрытия.....                                       | 17        |
| 5.4.      | Подключение извещателей с четырехпроводной схемой .....  | 18        |
| <b>6</b>  | <b>Работа.....</b>   | <b>18</b> |
| 6.1.      | Присвоение адреса.....   | 18        |
| 6.2.      | Настройка режима работы ШС .....   | 19        |
| <b>7</b>  | <b>Проверка работоспособности.....</b>   | <b>20</b> |
| <b>8</b>  | <b>Техническое обслуживание.....</b>   | <b>21</b> |
| <b>9</b>  | <b>Текущий ремонт .....</b>  | <b>22</b> |
| <b>10</b> | <b>Хранение и транспортирование.....</b>   | <b>22</b> |
| <b>11</b> | <b>Гарантии изготовителя и сведения об изготовителе.....</b>   | <b>22</b> |
| <b>12</b> | <b>Сведения о рекламациях.....</b>   | <b>23</b> |
| <b>13</b> | <b>Приложение. Конструктивные особенности, подключение АРмини-П .....</b>                              | <b>24</b> |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>14</b> | <b>Приложение. Длина кабелей ШС.....</b> | <b>25</b> |
| <b>15</b> | <b>Редакции документа.....</b>           | <b>26</b> |

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на адресный расширитель АРмини (далее АРмини), входящий в состав адресной системы безопасности АСБ «Рубикон» (далее АСБ).

**Внимание!** Все работы, связанные с монтажом, наладкой и эксплуатацией настоящего устройства, должны осуществлять лица, имеющие допуск на обслуживание установок до 1000 В, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящий документ.

**Внимание!** При подключении извещателя к шлейфу сигнализации соблюдать полярность подключения контактов. Не допускается попадание напряжения питания постоянного (переменного) тока, превышающее значение 40 В на клеммы извещателей.

**Внимание!** Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при обесточенных устройствах.

В руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения:

|     |   |
|-----|---|
| АСБ | адресная система безопасности               |
| АР  | адресный расширитель                        |
| АШ  | адресный шлейф                              |
| АУ  | адресные устройства                         |
| БП  | блок питания (внешний) постоянного тока     |
| ИО  | извещатель охранный                         |
| ИП  | извещатель пожарный                         |
| КА  | контроллер адресного шлейфа (КА-2)          |
| КЗ  | короткое замыкание                          |
| НЗ  | нормально-замкнутые контакты (извещателя)   |
| НР  | нормально-разомкнутые контакты (извещателя) |
| ППК | прибор приемно-контрольный                  |
| ШС  | шлейф сигнализации                          |

## 1 Назначение

Адресный расширитель АРмини (см. Рис. 1), входящий в состав АСБ «Рубикон», предназначен для подключения в ШС безадресных извещателей (ИП, ИО) с выходом типа «сухой контакт» или аналогичными. АРмини обеспечивает подключение до 2-х безадресных ШС.

АРмини подключаются в АШ (адресный) и используются совместно с ППК «Рубикон» или КА2 «Рубикон».

Выпускаются два варианта – АРмини (см. Рис. 1) и АРмини-П (см. Приложение. Конструктивные особенности, подключение АРмини-П)

АРмини-П отличается корпусом и наличием защиты линий связи устройства (адресный и безадресные ШС) от наведенных импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и т.п.) в пределах 1 – 2 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 61312-1). Подключение АРмини-П показано на Рис. 11 Подключение АРмини-П а) один ШС; б) два ШС.

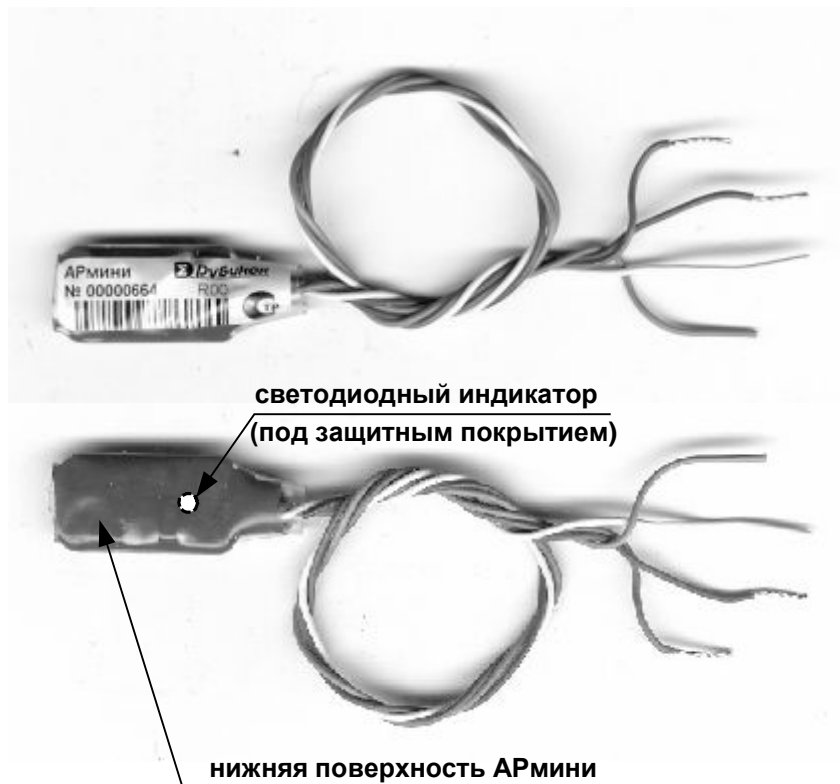


Рис. 1 Внешний вид АРмини

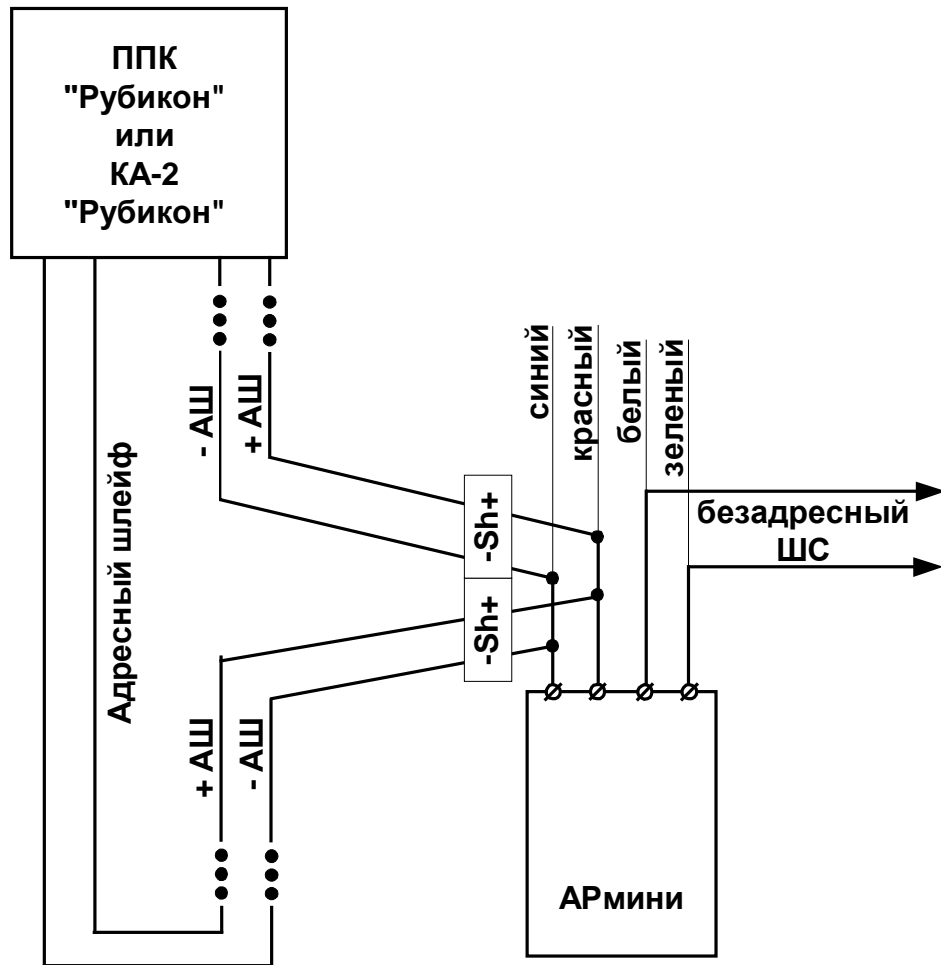


Рис. 2 Подключение АРмини с одним ШС

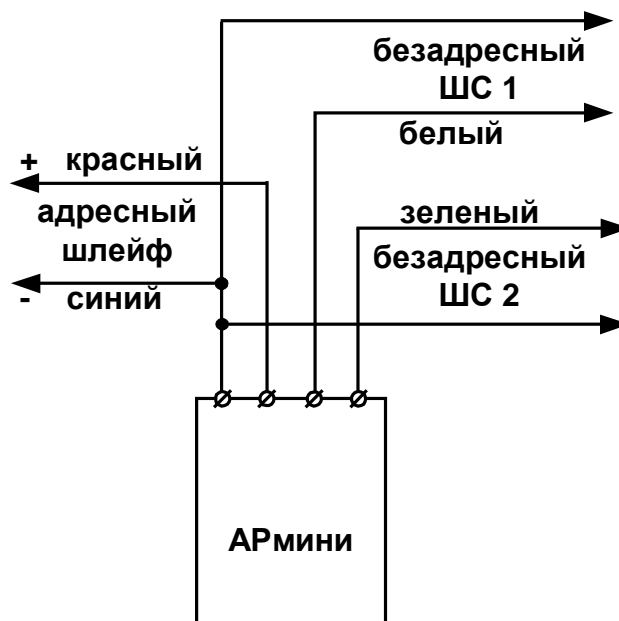


Рис. 3 Подключение АРмини с двумя ШС

## 2 Технические характеристики

Табл. 1 Основные технические характеристики АРмини

| №  | Параметр   | Значение         | Примечание          |
|----|--|------------------|---------------------|
| 1  | Диапазон значений напряжений питания, В  | (10...40)        | по АШ               |
| 2  | Ток потребления, максимальное значение, мА   | 0,2              |                     |
| 3  | Максимальное количество АРмини в (адресном) АШ   | 255 <sup>1</sup> |                     |
| 4  | Количество безадресных ШС  | 1 или 2          |                     |
| 5  | Максимальное (активное) сопротивление проводов безадресного ШС, Ом   | 100              |                     |
| 6  | Минимальное сопротивление изоляции проводов безадресного ШС, кОм   | 20               |                     |
| 7  | Максимальная емкость безадресного ШС, нФ   |                  |                     |
|    | в режиме удвоения  | 30               |                     |
|    | без удвоения   | 100              |                     |
| 8  | Максимальный ток безадресного ШС, не более, мА   | 10               |                     |
| 9  | Максимальное напряжение безадресного ШС, не более, В   | 5                |                     |
| 10 | Номинальное значение времени срабатывания АРмини при нарушении безадресного шлейфа (может дистанционно настраиваться), с |                  |                     |
|    | - по умолчанию;  | 0,2              |                     |
|    | - диапазон изменения (настройки).  | (0.05 ... 3)     |                     |
| 11 | Время выхода на рабочий режим после включения питания, не более, с   | 200              |                     |
| 12 | Максимальный разрядный ток «линия связи (А, В)-защитная земля» (импульс 8/20 мкс), кА, не более                          | 10               | Только для АРмини-П |
| 13 | Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96  |                  |                     |
|    | - АРмини;  | IP30             |                     |
|    | - АРмини-П.  | IP65             |                     |

<sup>1</sup> Для более точного расчета количества АРмини – необходимо воспользоваться калькулятором “Rubicalc”.



|    |  |               |  |
|----|--|---------------|--|
| 14 | Диапазон рабочих температур, °С  | (-40 ... +60) |  |
| 15 | Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха (максимальное значение соответствует температуре +25°С, без конденсации влаги) | 0...93%       |  |
| 16 | Габаритные размеры , мм, не более:   |               |  |
|    | - АРмини (без длины проводников);  | 22x12 x5      |  |
|    | - АРмини-П.  | 135x101x55    |  |
| 17 | Длина проводников, мм, не менее  | 150           |  |
| 18 | Масса, кг, не более:   |               |  |
|    | - АРмини;  | 0,005         |  |
|    | - АРмини-П.  | 0,3           |  |

Примечание: по умолчанию АРмини настроен на работу в режиме «один шлейф без удвоения НР контакт без контроля целостности (Рис. Схема 9).

Для справки: 1нф примерно соответствует 20 м типичного кабеля.

### 3 Конструкция

Адресный расширитель выполнен без корпуса с защитным изоляционным покрытием термоусадочной трубкой (Рис. 1).

К плате подпаяны 4 провода для подключения АШ и ШС (Рис. 2).

### 4 Комплект поставки

Комплект поставки АРмини приведен в Табл. 2.

**Табл. 2 Комплект поставки АРмини**

| Обозначение     | Наименование и условное обозначение              | Кол        | Примечание              |
|-----------------|--|------------|-------------------------|
|                 |  | Шт/<br>Экз |                         |
| САКИ.425641.109 | Адресный расширитель АРмини                      | 1          |                         |
|                 | Резистор типа С2-23-0,125 470 Ом ± 1%            | 2          |                         |
|                 | Резистор типа С2-23-0,125 1,5 кОм ± 1%           | 4          |                         |
|                 | Резистор типа С2-23-0,125 2,4 кОм ± 1%           | 4          |                         |
|                 | Резистор типа С2-23-0,125 3,9 кОм ± 1%           | 4          |                         |
|                 | Резистор типа С2-23-0,125 12 кОм ± 1%            | 2          |                         |
|                 | Соединитель Scotchlock для разветвления типа UR2 | 2          | для АРмини-П не постав- |

|                    |   |       |   |
|--------------------|---|-------|---|
|                    |   |       | ляется                                  |
|                    | Соединитель Scotchlock для подпараллеливания типа UB2A      | 2     | для АРмини-П не поставляется            |
| САКИ.425641.109 РЭ | АСБ Адресный расширитель АРмини Паспорт                     | 1 экз |   |
| САКИ.425641.109 РЭ | АСБ Адресный расширитель АРмини Руководство по эксплуатации | 1 экз | Настоящий документ, на 5 – 10 устройств |

Резисторы могут иметь цифробуквенное обозначение номинала или цветовую маркировку (для справки ниже приведена маркировка для резисторов ряда E24 точности 1%):

| Номинал | Цветные кольца, начиная от ближнего к кольцам края |
|---------|--|
| 470 Ом  | желтый, фиолетовый, коричневый, коричневый         |
| 1,5 кОм | коричневый, зеленый, красный, коричневый           |
| 2,4 кОм | красный, желтый, красный, коричневый               |
| 3,9 кОм | оранжевый, белый, красный, коричневый              |
| 12 кОм  | коричневый, красный, оранжевый, коричневый         |

## 5 Описание, индикация, монтаж, подключение

АРмини подключаются в АШ (см. Рис. 2, Табл. 4) и используются совместно с ППК “Рубикон” или КА-2 “Рубикон” в составе АСБ «Рубикон».

Подключение АРмини-П – см. Приложение. Конструктивные особенности, подключение АРмини-П.

Подключение АШ и ШС осуществляется к подпаянным проводам посредством входящих в комплект механических соединителей типа Scotchlock (для АРмини-П не поставляется). Допускается подключение пайкой или с помощью подходящих клеммных соединителей.

Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при обесточенных устройствах.

### 5.1. Индикация, клеммы подключения

АРмини имеет один светодиодный индикатор красного цвета (см. Рис. 1), расположенный под изоляционным покрытием. Индикация приведена в Табл. 3.

Цветовая маркировка проводников подключения приведены в Табл. 4.

Клеммы подключения АРмини-П показаны на Рис. 11 Подключение АРмини-П а) один ШС; б) два ШС

Табл. 3 Индикация АРмини

| Индикация HL1                                    | Состояние АРмини                       |
|--|--|
| редкие (раз в 5..20сек) вспышки, желтое свечение | Дежурный режим.<br>Обмен данными по АШ |

Табл. 4 Цветовая маркировка проводников подключения АРмини

| Цвет проводника | Назначение   |
|-----------------|--|
| красный         | Плюсовая клемма АШ   |
| синий           | Минусовая клемма АШ<br>Минусовая клемма (общая для 2-х) безадресных ШС – в случае задействования 2-х безадресных ШС.                 |
| белый           | Клемма подключения безадресного ШС (при использовании одного ШС)<br>Клемма подключения безадресного ШС 1 (при использовании двух ШС) |
| зеленый         | Клемма подключения безадресного ШС (при использовании одного ШС)<br>Клемма подключения безадресного ШС 2 (при использовании двух ШС) |

### 5.2. Подключение безадресных ШС

К безадресному ШС АРмини могут быть подключены пожарные и охранные извещатели, а также технологические датчики с нормально разомкнутыми (НР) и нормально замкнутыми (НЗ) контактами. Выход извещателей (датчиков) должен быть типа «сухой контакт». Возможность подключения иных типов (открытый коллектор, оптопара и др.) следует согласовывать с производителем, в зависимости от конкретного типа подключаемого изделия.

АР-мини позволяет различать срабатывание до 4-х извещателей и обеспечивает контроль ШС на обрыв и короткое замыкание. На рисунках, приведенных ниже, показаны различные варианты подключения извещателей.

По умолчанию (при выпуске с производства) АРмини настроен на работу в соответствии со схемой Рис. Схема 9. Ниже описаны другие типовые схемы подключения. Тип подключаемых устройств и способ подключения выбирается с помощью меню управления ППК «Рубикон» (см. Руководство по Эксплуатации ППК «Рубикон», Руководство по программированию ППК «Рубикон»). При использовании иных управляющих приборов или тонкой настройке может понадобиться ручная установка параметров режима работы АР-мини с помощью технологического меню управления, за подробностями обращайтесь к представителю производителя.

К изделию прилагаются резисторы точности 1%, хотя во всех схемах допускается использование резисторов с точностью 5% (с незначительным снижением помехо-

устойчивости). Многие схемы включения допускают еще более широкие пределы изменения сопротивления резисторов (см. Табл. 6).

Кроме того, возможна тонкая настройка АРмини на варианты с другими номиналами резисторов или другими параметрами линии связи или варианты с отсутствующими отдельными резисторами. Если нестандартная настройка необходима, обращайтесь к представителям производителя за рекомендациями по настройке устройства.

### 5.2.1 Подключение двух извещателей с отдельной идентификацией.

Возможно как параллельное (Рис. Схема 2) так и последовательное (Рис. Схема 1) подключение извещателей. Рекомендуется использовать параллельное подключение для нормально-разомкнутых извещателей, и последовательное для нормально-замкнутых. В противном случае возможна ложная индикация состояния тревога при повреждении шлейфа между извещателями.

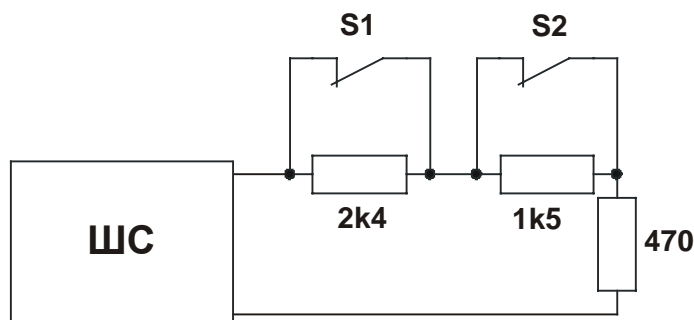


Рис. Схема 1. Последовательное подключение 2-х извещателей с НЗ контактами.

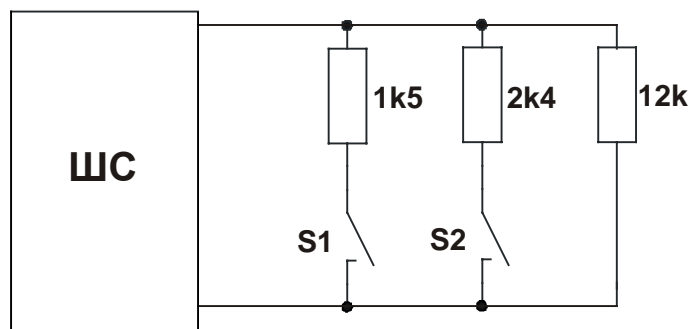


Рис. Схема 2. Параллельное подключение 2-х извещателей с НР контактами.

Для повышения устойчивости к электромагнитным помехам следует подключать только один (первый) извещатель (как указано на схеме Рис. Схема 3 или Рис. Схема 4) и соответственно изменить настройки.

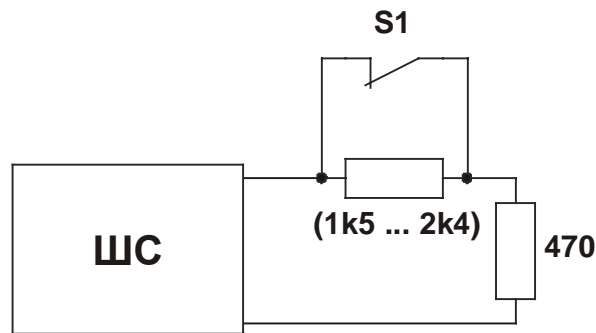


Рис. Схема 3. Последовательное подключение 1-го извещателя с НЗ контактами.


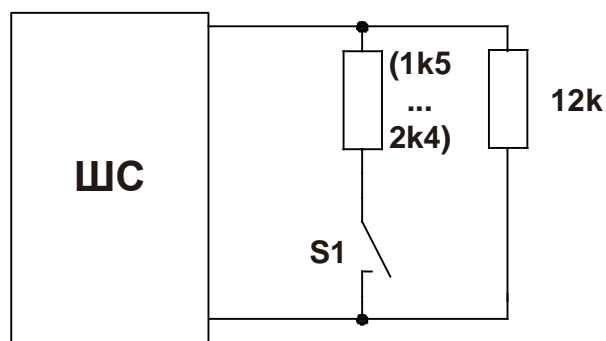



Рис. Схема 4 Параллельное подключение 1-го извещателя с НР контактами.

### 5.2.2 Подключение нескольких извещателей с различием сработки 1-го или 2-х и более извещателей.

При необходимости подключить увеличенное количество неадресных извещателей, возможно применение схем Рис. Схема 5 или Рис. Схема 6. При этом система будет различать сигнал от 1 и от 2-х и более извещателей, но не будет идентифицировать конкретно сработавший извещатель. В этих схемах допускается устанавливать неограниченное количество извещателей, при условии, что суммарное сопротивление нормально замкнутых извещателей или суммарная утечка нормально разомкнутых извещателей не превышают допустимые для шлейфа значения. Однако, не рекомендуется установка более **6-ти НР извещателей** или более **8-ми НЗ извещателей**, поскольку при одновременной сработке большего числа извещателей возможна ложная индикация повреждения шлейфа, что затруднит техническое обслуживание системы.

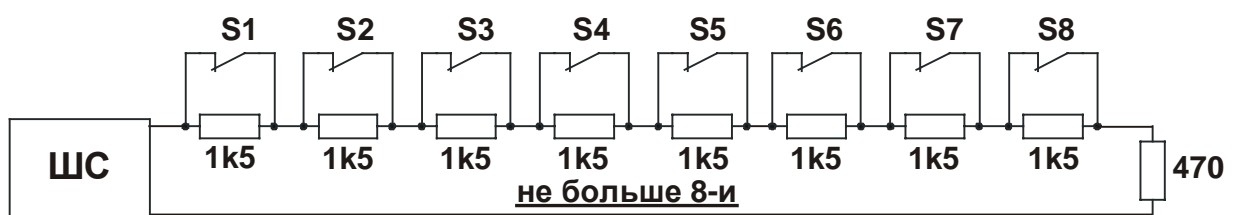


**Рис. Схема 5. Последовательное подключение нескольких НЗ извещателей.**

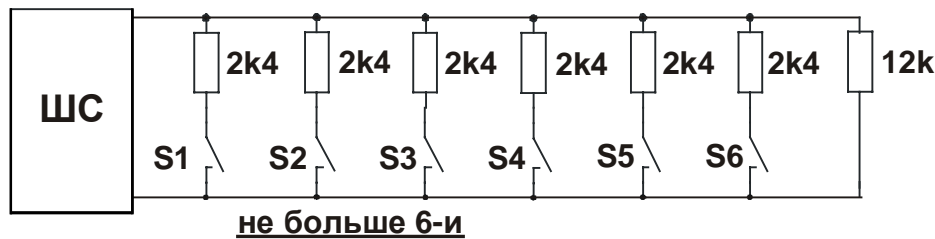

**Рис. Схема 6. Параллельное подключение нескольких НР извещателей.**

### 5.2.3 Одновременное подключение в один шлейф и НР и НЗ извещателей.

При необходимости использовать в одном шлейфе (подключенные к одной паре проводов) и НЗ и НР извещатели, возможно применение схемы Рис. Схема 7, однако при таком подключении система не сможет различить срабатывание 1-го и 2-ух извещателей. НР и НЗ извещатели будут индицироваться как разные извещатели, однако при одновременном срабатывании и НЗ и НР извещателей индицироваться будет только один из них - тот, который расположен на шлейфе ближе к АР-мини. На рисунке S1-1 имеет приоритет над S2-1, а тот, в свою очередь, над S1-2. НР и НЗ извещатели могут располагаться в любом порядке. В такой схеме допускается включение неограниченного количества как НЗ, так и НР извещателей, однако при одновременной сработке более 3-х однотипных извещателей после сброса возможна ложная индикация повреждения шлейфа, что затруднит техническое обслуживание системы.

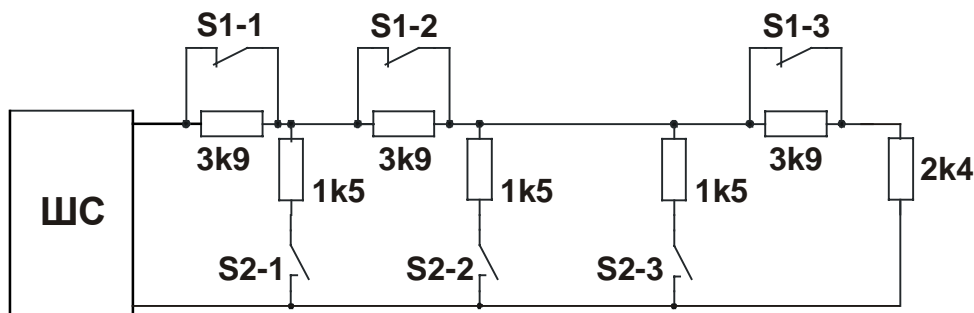


**Рис. Схема 7. Параллельно-последовательное подключение и НЗ и НР извещателей.**

### 5.2.4 Подключение без контроля линии связи.

В случае установки АР-мини непосредственно в корпусе извещателя и подключения непосредственно на клеммы извещателя (при отсутствии соединительной линии связи) можно исключить резисторы контроля целостности шлейфа (Рис. Схема 8, Рис. Схема 9). Такое подключение рекомендуется применять только для технологических датчиков.




**Рис. Схема 8 Подключение извещателя (датчика) с НЗ контактами без контроля целостности линии связи.**

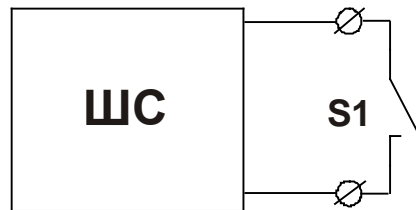

**Рис. Схема 9. Подключение извещателя (датчика) с НР контактами без контроля целостности линии связи.**

### 5.2.5 Подключение двух шлейфов

При необходимости увеличить количество подключенных извещателей, можно разделить безадресный шлейф на два шлейфа – см. Рис. 4.

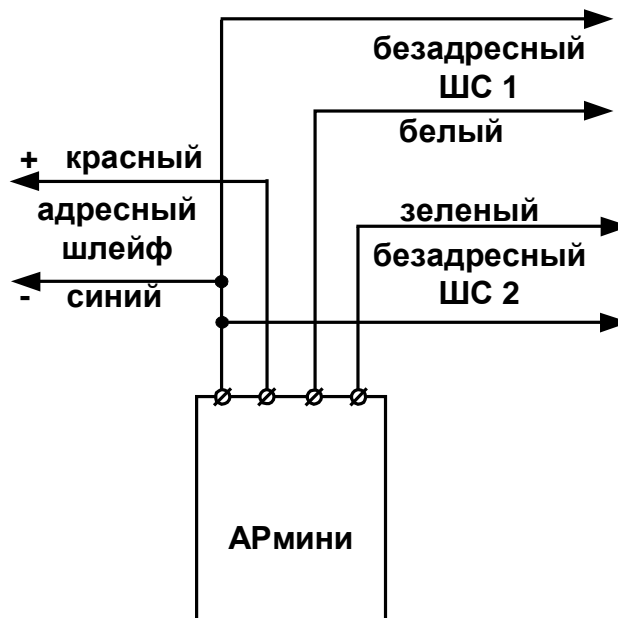

**Рис. 4 Подключение двух шлейфов.**

При этом каждый из двух шлейфов может независимо использоваться в любом из режимов, описанных в разделах 5.2.1 ...5.2.4. В разделе 5.2.6 подробно описан важный частный случай - подключение 4-х извещателей (подключение 2-х шлейфов по 2

извещателя в каждом). Например, на схеме Рис. 7 приведен вариант подключения 2-х НЗ и 2-х НР извещателей с отдельной идентификацией каждого из 4-х извещателей.

### 5.2.6 Подключение четырех извещателей с отдельной идентификацией

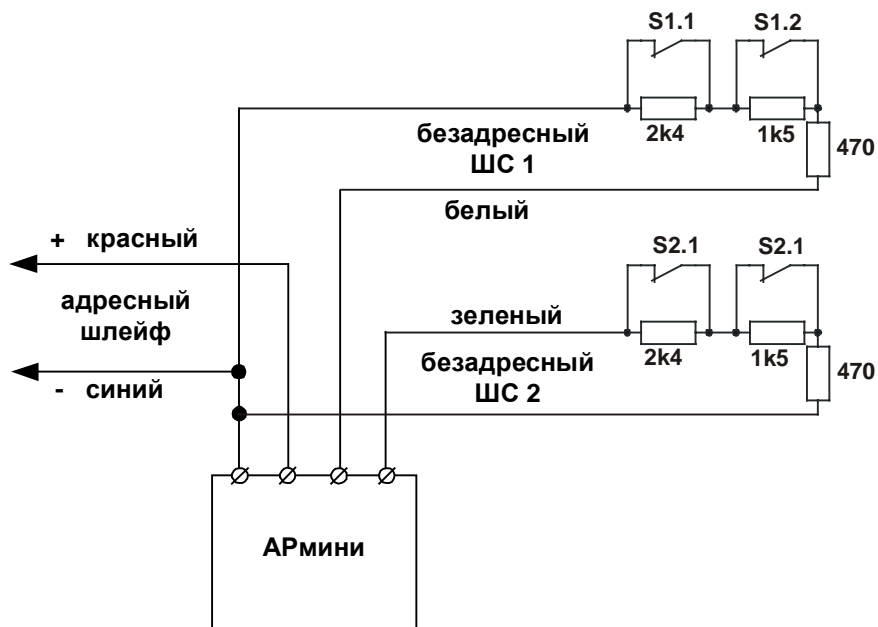


Рис. 5 Пример подключения 4-х извещателей с НЗ контактами.

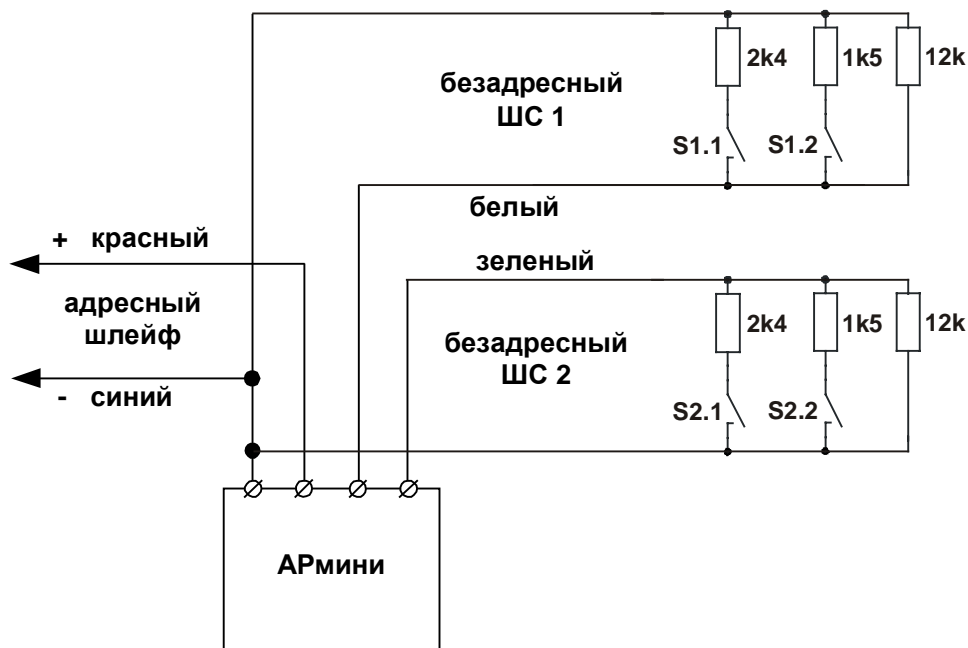


Рис. 6 Пример подключения 4-х извещателей с НР контактами.



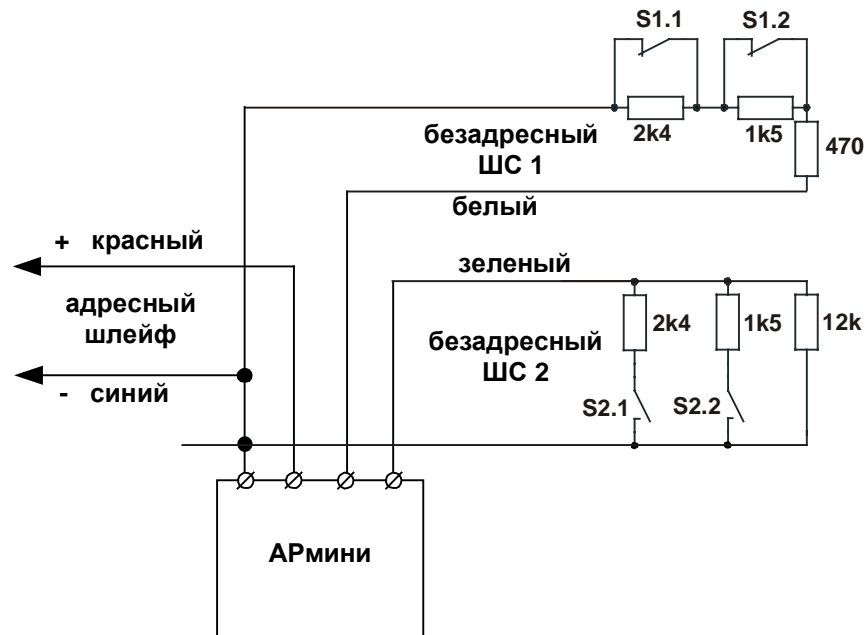


Рис. 7 Пример подключения 2-х извещателей с НЗ контактами и 2-х извещателей с НО контактами.

### 5.3. Рекомендации по подключению извещателей с датчиком вскрытия

При подключении НЗ извещателя, имеющего встроенный НЗ датчик вскрытия, удобно использовать клеммы датчика вскрытия для подключения резисторов, так что датчик вскрытия будет обеспечивать разрыв шлейфа (индикация «повреждение») при вскрытии корпуса. На Рис. 8 приведен пример монтажа охранного нормально-замкнутого извещателя с отдельными клеммами сигналов вскрытия корпуса и тревоги. В такой схеме сигнал от датчика вскрытия индицируется как второй извещатель.


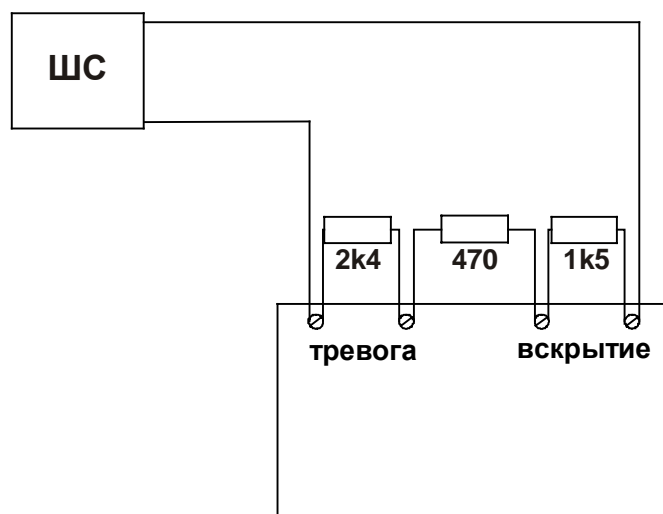


Рис. 8 Пример подключения в шлейф извещателя с отдельными клеммами датчика вскрытия и сигнала тревоги.

Возможно аналогичное подключение двух извещателей (Рис. 9), однако в таком случае сигнал от датчиков вскрытия будет индицироваться как повреждение (обрыв) шлейфа, что затруднит диагностику повреждений при эксплуатации системы.

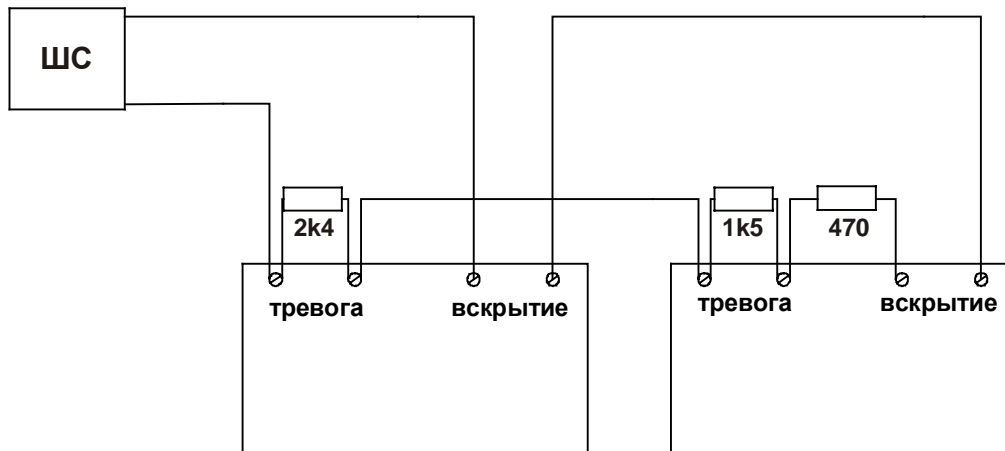

**Рис. 9** Пример подключения в шлейф двух извещателей с отдельными клеммами датчика вскрытия и сигнала тревоги.

#### **5.4. Подключение извещателей с четырехпроводной схемой**

Допускается применять извещатели, требующие отдельного питания 12 или 24 В, такое питание необходимо обеспечить от внешнего источника питания.

Не допускается использование шлейфов АРмини или адресного шлейфа для питания таких извещателей.

Если извещатель имеет гальваническую связь цепей питания и выходных контактов (например, имеет выходные контакты типа «открытый коллектор»), необходимо использовать источник питания гальванически развязанный от всех остальных цепей.

## **6 Работа**

После окончательного монтажа и подачи напряжения питания на устройства АСБ для использования АРмини необходимо произвести присвоение адреса (см. пп 6.1) и настройку режима работы ШС в ППК «Рубикон» (см. Руководство по программированию ППК «Рубикон», пп 6.2).

### **6.1. Присвоение адреса**

Адрес АРмини в АШ задается дистанционно с ППК «Рубикон» и сохраняется в энергонезависимой памяти. Рекомендуется назначать адреса согласно проекту системы. По умолчанию, при поставке АРмини заказчику адрес соответствует 2-м последним цифрам заводского номера плюс 100. Например – зав. № 00458796 – адрес 196. Пример таблицы для №№ 00000500 – 00000599 приведен в Табл. 5.

Как видно из Табл. 5 в АШ после монтажа возможно присутствие адресных устройств с одинаковыми адресами (например, АРмини – дублиеры, зав. №№ 00000500 и

00000600). В этом случае необходимо с помощью ППК – произвести переназначение адреса одного из АУ-дублеров (например для АРмини зав. № 00000600).

**Табл. 5 Пример адресов АРмини в АШ**

| <b>Заводской номер</b> | <b>Адрес</b> |
|------------------------|--------------|
| 00000500               | 200          |
| 00000501               | 101          |
| 00000502               | 102          |
| ...                    | ...          |
| 00000520               | 120          |
| ...                    | ...          |
| 00000599               | 199          |
| 00000600               | 200          |

### **6.2. Настройка режима работы ШС**

Для различных схем подключения шлейфов следует установить соответствующие настройки. При использовании ППК «Рубикон» для настройки параметров устройства следует применять меню выбора режима.

**Табл. 6 Режимы работы**

| <b>Варианты подключения</b>  | <b>Режимы работы (состояние ШС)</b>  |
|--|--|
| <b>Рис. Схема 1. Последовательное подключение 2-х извещателей с НЗ контактами.</b> | <b>КЗ:</b> до 120ом<br><b>Норма:</b> 360ом..0,9ком<br><b>Тревога 2:</b> 1,3ком..2,21ком<br><b>Тревога1:</b> 2,37 ком..3,17ком<br><b>Тревога1и2:</b> 3,39ком..15ком<br><b>Обрыв:</b> свыше 19 ком |
| <b>Рис. Схема 2. Параллельное подключение 2-х извещателей с НР контактами.</b>     | <b>КЗ:</b> до 120ом<br><b>Тревога1и2:</b> 360ом..1,03ком<br><b>Тревога1:</b> 1,17ком..1,53ком<br><b>Тревога2:</b> 1,7ком..3,1ком<br><b>Норма:</b> 3,7ком..15ком<br><b>Обрыв:</b> свыше 19 ком    |

|   |   |
|---|---|
| <b>Рис. Схема 3. Последовательное подключение 1-го извещателя с НЗ контактами.</b>                          | <b>КЗ:</b> до 120ом<br><b>Норма:</b> 360ом..0,9ком<br><b>Тревога1:</b> 1,3ком..15ком<br><b>Обрыв:</b> свыше 19 ком  |
| <b>Рис. Схема 4 Параллельное подключение 1-го извещателя с НР контактами.</b>                               | <b>КЗ:</b> до 120ом<br><b>Тревога1:</b> 360ом..3,1ком<br><b>Норма:</b> 3,7ком..15ком<br><b>Обрыв:</b> свыше 19 ком  |
| <b>Рис. Схема 5. Последовательное подключение нескольких НЗ извещателей.</b>                                | <b>КЗ:</b> до 120ом<br><b>Норма:</b> 360ом..0,9ком<br><b>Тревога1:</b> 1,3ком..2,21ком<br><b>Тревога1и2:</b> 2,37ком..15ком<br><b>Обрыв:</b> свыше 19 ком |
| <b>Рис. Схема 6. Параллельное подключение нескольких НР извещателей.</b>                                    | <b>КЗ:</b> до 120ом<br><b>Тревога1и2:</b> 360ом..1,53ком<br><b>Тревога1:</b> 1,7ком..3,1ком<br><b>Норма:</b> 3,7ком..15ком<br><b>Обрыв:</b> свыше 19 ком  |
| <b>Рис. Схема 7. Параллельно-последовательное подключение и НЗ и НР извеща</b>                              | <b>КЗ:</b> до 120ом<br><b>Тревога2:</b> 360ом..1,56ком<br><b>Норма:</b> 2,02ком..2,67ком<br><b>Тревога1:</b> 3,35ком..15ком<br><b>Обрыв:</b> свыше 19 ком |
| <b>Рис. Схема 8 Подключение извещателя (датчика) с НЗ контактами без контроля целостности линии связи.</b>  | <b>Тревога1:</b> более 1,3ком<br><b>Норма:</b> менее 0,9ком   |
| <b>Рис. Схема 9. Подключение извещателя (датчика) с НР контактами без контроля целостности линии связи.</b> | <b>Норма:</b> более 3,7ком<br><b>Тревога1:</b> менее 3,1ком   |
| <b>Схема Рис. 4 Подключение двух шлейфов.</b>   | Шлейф 2 для подключения по этому рисунку должен быть сконфигурирован в любой режим кроме «отключить»  |

## 7 Проверка работоспособности

При необходимости проведения проверки изделий до монтажа, необходимо подключить АРмини к адресному шлейфу ППК «Рубикон» в режиме «кольцо», на шлейф подключить тестовые извещатели по схеме Рис. Схема 1 или Рис. Схема 2, затем проверить:

- в меню «конфигурация/устройства» наличие связи с изделием (установление связи происходит не позже чем через 1 мин после включения питания), проконтролировать соответствие состояния состоянию «норма».

- Поочередно выдать сигналы от извещателей, осуществить обрыв и короткое замыкание шлейфа, проконтролировать соответствие индикации.

Для контроля качества кабельной сети можно использовать параметры измеренного напряжения в шлейфе в состоянии всех извещателей «норма». Использовать технологическое меню (устройства/конфигурация/опции)

**Табл. 7 Параметры «только для чтения»**

| Параметр | описание  |
|----------|-----------|
| 10       | voltage 1 |
| 12       | voltage 2 |

## 8 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание устройств производят по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание.

Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

- проверку внешнего состояния ;
- проверку надежности крепления клемм, состояние внешних монтажных проводов и кабелей;
- проверку параметров (сопротивления шлейфа и утечки) линий связи АШС и безадресных ШС;
- проверку состояния извещателей;
- проверку воспроизводимости измерений (параметры "Svoltage") относительно зафиксированных при пусконаладке системы с точностью 10%.

При проверке устройств – все подключения и отключения производить при отсутствии напряжения питания.

В случае обнаружения неисправностей следует обратиться в службу технической поддержки производителя - [support@sigma-is.ru](mailto:support@sigma-is.ru).

## 9 Текущий ремонт

Текущий ремонт осуществляется специализированными организациями по истечении гарантийного срока. Возможные неисправности, причины и указания по их устранению приведены в Табл. 8.

Табл. 8 Возможные неисправности

| Описание последствий отказов и повреждений | Возможные причины                                     | Указания по устранению   |
|--|---|--|
| Отсутствует свечение индикатора            | Обрыв проводов или плохой контакт в клеммах устройств | В случае необходимости затянуть соответствующие клеммные винты.<br>Устранить обрыв кабеля. |

## 10 Хранение и транспортирование

В помещениях для хранения устройств не должно быть повышенного содержания пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Хранение устройств в таре должно соответствовать условиям ГОСТ 15150.

Транспортирование упакованных устройств может производиться в любых крытых транспортных средствах. При транспортировании, перегрузке устройства должны оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги.

Условия транспортирования и хранения должны соответствовать ГОСТ 15150.

После транспортирования устройств при отрицательной температуре перед включением они должны быть выдержаны в нормальных условиях в течение не менее 24 ч.

## 11 Гарантии изготовителя и сведения об изготовителе

Изготовитель гарантирует соответствие устройств требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

ООО «ВИКИНГ», 105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б

тел.: (495) 542-41-70, факс: (495) 542-41-80

E-mail: общие вопросы - [info@sigma-is.ru](mailto:info@sigma-is.ru);

коммерческий отдел - [sale@sigma-is.ru](mailto:sale@sigma-is.ru);

техническая поддержка - [support@sigma-is.ru](mailto:support@sigma-is.ru).

ремонт оборудования – [remont@sigma-is.ru](mailto:remont@sigma-is.ru).

<http://www.sigma-is.ru>

## 12 Сведения о рекламациях

При отказе устройств в работе и обнаружении неисправностей должен быть составлен рекламационный акт о выявленных дефектах и неисправностях.

Устройство вместе с паспортом и рекламационным актом возвращается предприятию-изготовителю для ремонта или замены.

**Внимание.** Механические повреждения корпусов и плат составных частей устройства приводят к нарушению гарантийных обязательств.

*Примечание.* Выход устройства из строя в результате несоблюдения правил монтажа, технического обслуживания и эксплуатации не является основанием для рекламации и бесплатного ремонта.

**Внимание!** Претензии без паспорта устройства и рекламационного акта предприятие-изготовитель не принимает.

### 13 Приложение. Конструктивные особенности, подключение АРмини-П

Конструктивные особенности и подключение АРмини-П приведены на Рис. 10, Рис. 11.

При подключении АРмини-П необходимо предусмотреть подключение защитного заземления.

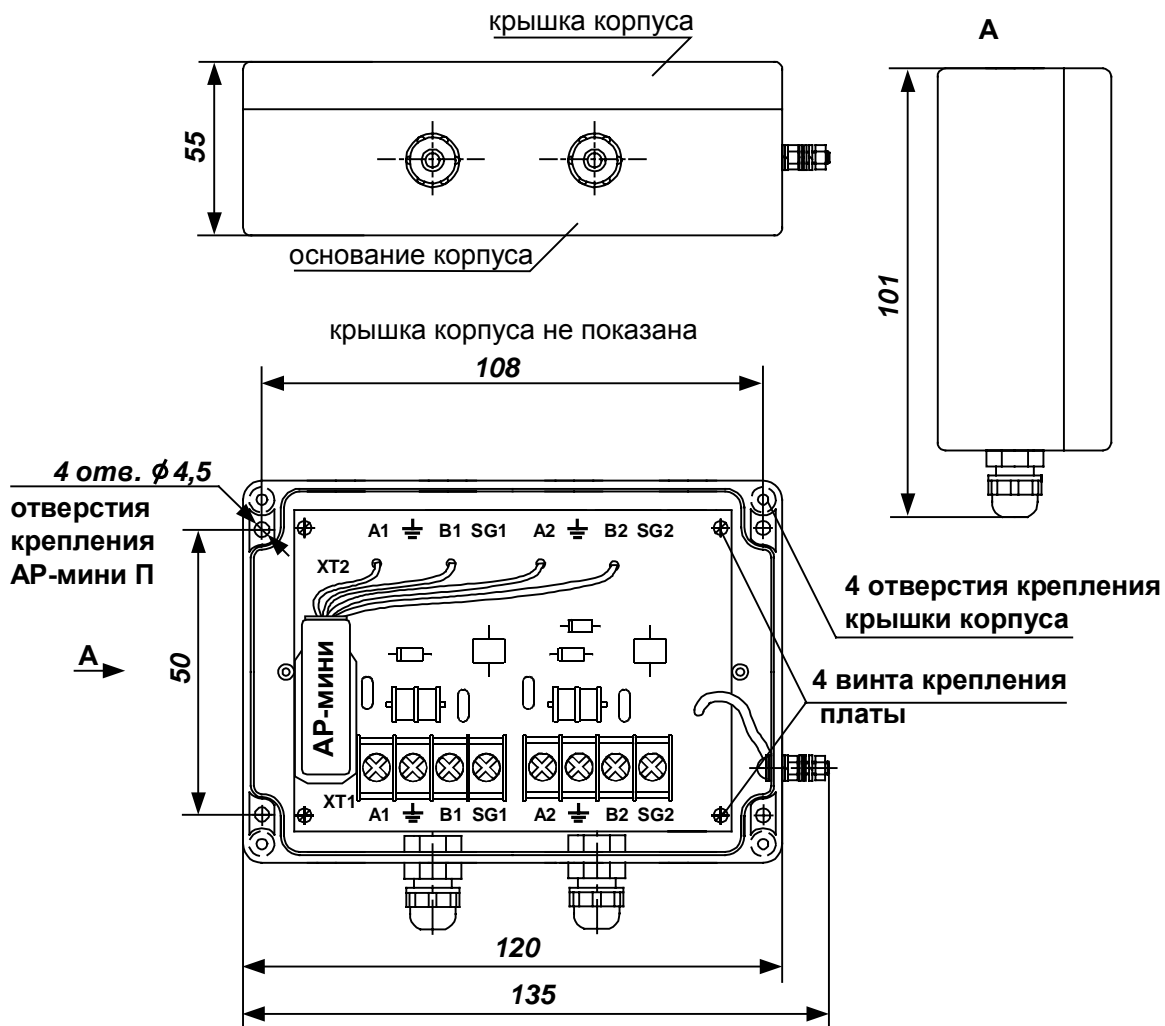


Рис. 10 Конструкция АРмини-П



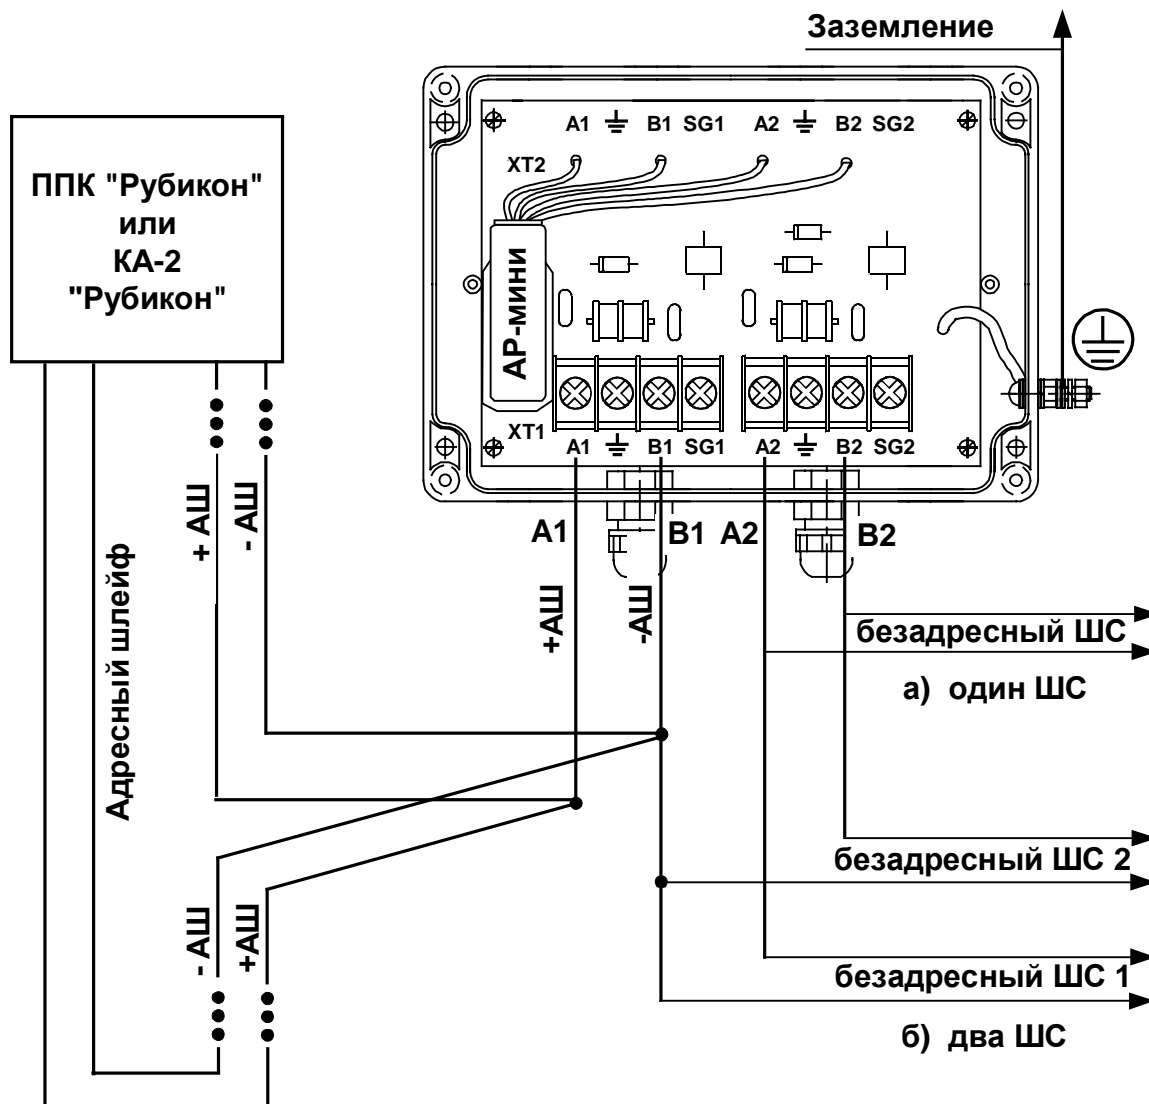


Рис. 11 Подключение Армини-П а) один ШС; б) два ШС

#### 14 Приложение. Длина кабелей ШС

В данном приложении приведены максимальные длины кабелей ШС в зависимости от режима использования. В качестве используемого кабеля рассмотрен кабель марки КПСнг(А)-FRLS и КШСнг(А)-FRLS – см. Табл. 9 Длина кабеля ШС 1,2.

Табл. 9 Длина кабеля ШС 1,2

| Марка кабеля             | Погонное активное сопротивление, Ом/км | Погонная емкость, нф/км | Длина кабеля |              |
|--------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|
|                          |  |                         | с удвоением  | без удвоения |
| КПСнг(А)-FRLS<br>Nx2x0,2 | 192                                    | 55                      | 520          | 520          |

|                                   |            |           |            |            |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>КПСнг(А)-FRLS<br/>Nx2x0,35</b> | <b>192</b> | <b>60</b> | <b>500</b> | <b>520</b> |
| <b>КПСнг(А)-FRLS<br/>Nx2x0,5</b>  | <b>192</b> | <b>65</b> | <b>460</b> | <b>520</b> |
| <b>КПСнг(А)-FRLS<br/>Nx2x0,75</b> | <b>192</b> | <b>70</b> | <b>430</b> | <b>520</b> |
| <b>КПСнг(А)-FRLS<br/>Nx2x1,0</b>  | <b>192</b> | <b>75</b> | <b>400</b> | <b>520</b> |
| <b>КПСнг(А)-FRLS<br/>Nx2x1,5</b>  | <b>192</b> | <b>80</b> | <b>380</b> | <b>520</b> |
| <b>КПСнг(А)-FRLS<br/>Nx2x2,5</b>  | <b>192</b> | <b>85</b> | <b>350</b> | <b>520</b> |
| <b>КШСнг(А)-FRLS<br/>Nx2x0,52</b> | <b>192</b> | <b>55</b> | <b>520</b> | <b>520</b> |
| <b>КШСнг(А)-FRLS<br/>Nx2x0,6</b>  | <b>192</b> | <b>60</b> | <b>500</b> | <b>520</b> |

### 15 Редакции документа

| <b>Редакция</b> | <b>Дата</b> | <b>Описание</b>   |
|-----------------|-------------|---|
| 2               | 06.10.2014  | Добавлен вариант <a href="#">исполнения АРмини-П.</a><br>Изменены <a href="#">сведения об изготовителе.</a> |