



РУКОВОДСТВО



**ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
УСИЛИТЕЛЕЙ**

T-6209

**Фирма – производитель: ООО “ЭСКОРТ”
МОСКВА**

2012

Безопасность

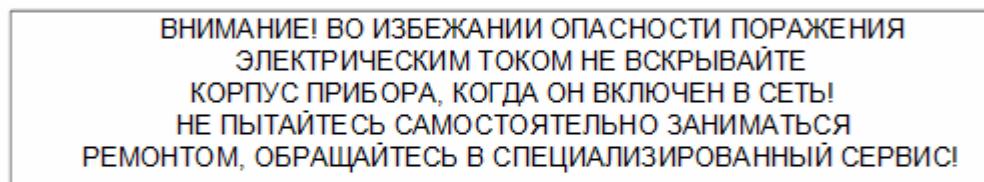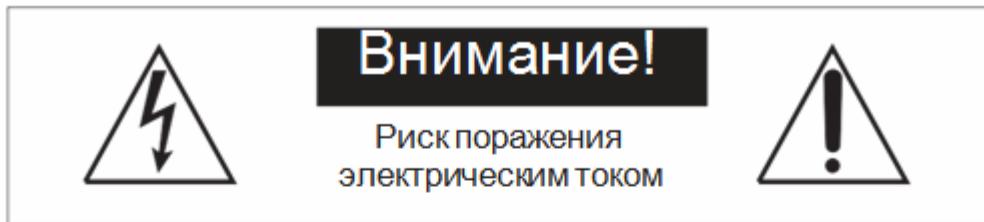

Этот знак предназначен для предупреждения пользователя о наличии в изделии неизолированного опасного напряжения достаточной величины для возникновения риска поражения электрическим током.



Этот знак предназначен для предупреждения пользователя о важности соблюдения правил и условий эксплуатации, описанных в прилагаемой к изделию литературе.

ВНИМАНИЕ!: Для избежания пожара или короткого замыкания, не подвергайте изделие воздействию дождя или снегопада, избегайте попадания внутрь жидкости.

Распаковка

Аккуратно распакуйте изделие, не выбрасывайте коробку и другие упаковочные материалы. Они могут понадобиться, если Вам потребуется транспортировать устройство или обращаться в службу сервиса.

Перед использованием

Установка и обслуживание в работе изделия не вызовет у Вас затруднений. Для ознакомления со всеми функциональными возможностями, правильной установки и подключения устройства внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя.

Блок необходимо устанавливать в помещении с перепадом температуры не более -10 - +40 °C, влажность не более 80%.

Питание блока осуществляется от сети переменного тока (220-240V, 50HZ).

Не рекомендуется устанавливать блок в сильно запыленных, задымленных помещениях. Нежелательно прямое попадание солнечных лучей.

Не рекомендуется устанавливать блок в помещениях, подверженных вибрациям (вблизи станций метро, ж.д. полотна, работающих турбин).

В помещениях с сильными перепадами напряжения, данный блок рекомендуется подключать через блок бесперебойного питания.



группа компаний **Эскорт**, тел./факс: (495) 937-5341, 674-2690
e-mail: info@escortpro.ru, http://www.escortpro.ru

При подключении к блоку звуковых источников вначале необходимо включать/выключать усилитель, во избежание повреждения данного блока от электрического импульса.

При чистке блока не забудьте отключить питание.

Не допускайте контакта блока с любой влажной средой.

При чистке или длительном простоянии блока отключите шнур питания от сети переменного тока.

Важные инструкции

1. Внимательно прочтайте настоящее руководство пользователя;
2. Сохраняйте руководство пользователя;
3. Соблюдайте требования безопасности;
4. Выполняйте все инструкции настоящего руководства пользователя;
5. Не устанавливайте изделие около воды;
6. Протирайте устройство только сухой тряпкой или салфеткой;
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства;
8. Не устанавливайте изделие около источников тепла, таких как радиаторы, печи и другой аппаратуры, производящей тепло;
9. Обязательно заземляйте корпус изделия, если это предусмотрено производителем;
10. Оберегайте от механического повреждения силовой кабель, а также разъемы и розетки для подключения устройства к сети питания;
11. Используйте совместно с изделием только рекомендованные производителем аксессуары и приспособления;
12. Перемещайте изделие только с использованием механических приспособлений (тележки, кронштейны).

При использовании тележки предпримите меры безопасности от опрокидывания груза.



13. Отключайте изделие от сети питания, если оно не используется в течении долгого времени;
14. Для технического обслуживания и ремонта обращайтесь только в сервисные центры представителей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случае неисправности, механического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или посторонних металлических предметов.



Информация по утилизации отслужившего свой срок оборудования и аккумуляторов.

Только для Европейского союза (и Европейской экономической зоны).

Данный символ обозначает, что в соответствии с Директивой WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, или Утилизация электрического и электронного оборудования) (2002/96/EC) и законодательством Вашего государства настоящий продукт не разрешается утилизировать вместе с бытовыми отходами. Данный продукт следует передать в предназначенный для этого пункт сбора, работающий, например, по принципу обмена, т.е. когда при сдаче использованного продукта Вы приобретаете новый аналогичный продукт, или в авторизованный пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования (EEE). Ненадлежащая утилизация отходов данного типа может негативно повлиять на экологическую обстановку и здоровье людей.



Pb

Информация о содержании свинца

Символ Pb означает что в батареи содержится свинец.



группа компаний **Эскорт**, тел./факс: (495) 937-5341, 674-2690
e-mail: info@escortpro.ru, http://www.escortpro.ru

Назначение

Блок резервирования усилителей T-6209 (далее – блок) входит в состав системы оповещения “ITC-ESCORT” и используется для построения систем автоматического аварийного оповещения и музыкальной трансляции на базе дополнительного оборудования.

К данному блоку может быть подключено до 4 основных и до 4-х резервных усилителей. Каждому основному усилителю должен быть сопоставлен резервный усилитель.

Данный блок резервирует работу усилителей, как по входу, так и по выходу.

Блок работает как в ручном, так и в автоматическом режиме. В ручном режиме подключение аварийного усилителя осуществляется вручную с помощью нажатия кнопки на передней панели. Этот режим в основном используется для проверки.


В автоматическом режиме блок самостоятельно определяет пропадание сигнала по входу или по выходу основного усилителя и подключает резервный. Основные и резервные усилители при этом должны быть заранее подключены к данному блоку и включены по питанию.

Питание данного блока осуществляется от переменного напряжения 220В.

Конструктивно блок выполнен в рэковом 19' корпусе, предназначенном для монтажа в стандартный электротехнический шкаф.


Основные органы управления и коммутации

Передняя панель

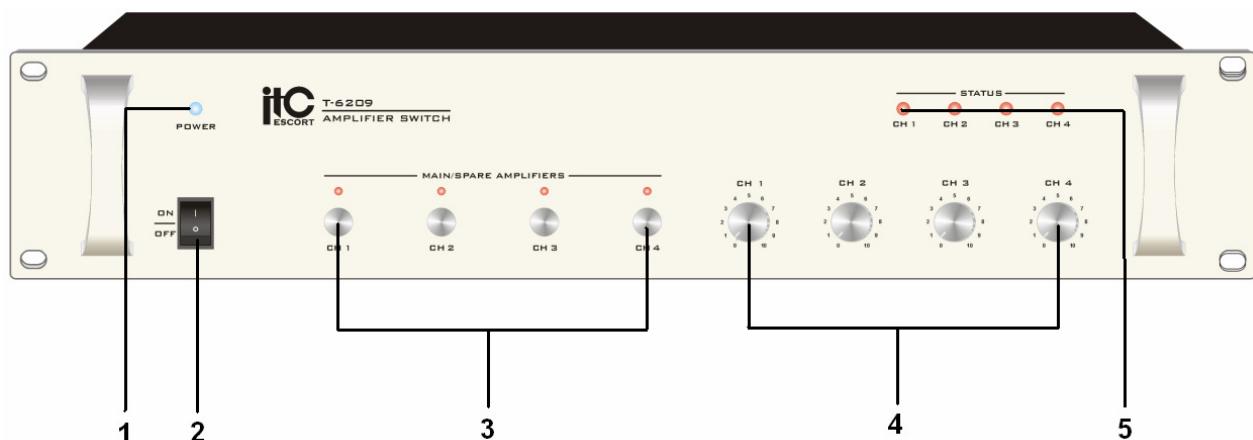

- 1. ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ** – Индикатор загорается при включении питания.
- 2. КНОПКА POWER (СЕТЬ)** – Нажатие этой кнопки в положение ON включает данное устройство.
- 3. КНОПКИ CH 1 ~ CH 4** – Кнопки ручной замены усилителя.
- 4. РЕГУЛЯТОРЫ CH 1 ~ CH 4** – Используются для настройки громкости звучания работающих в данный момент усилителей.
- 5. ИНДИКАТОРЫ CH 1 ~ CH 4** – В случае работоспособности основного усилителя индикатор горит зеленым цветом и меняет цвет на красный при выходе усилителя из строя.

Задняя панель

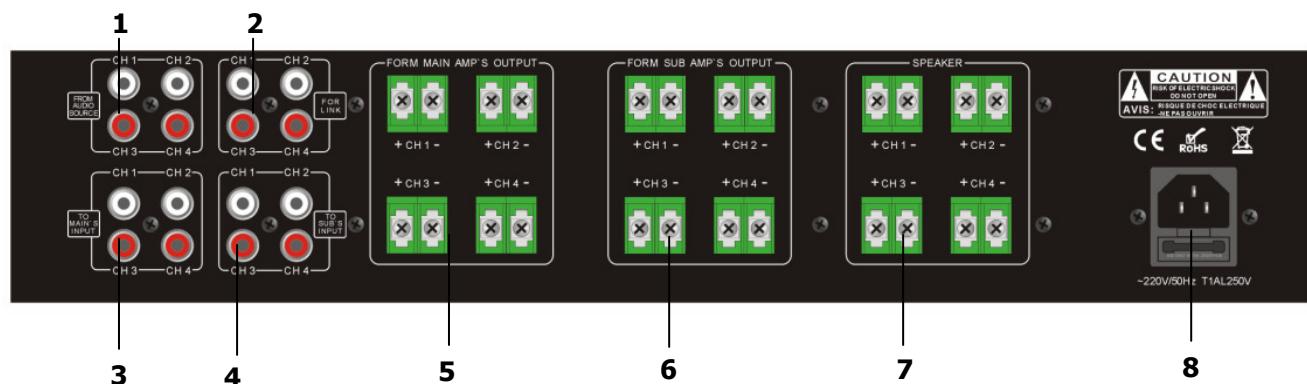

- 1. РАЗЪЕМЫ СН 1 ~ СН 4** – Линейные входы (RCA).
- 2. РАЗЪЕМЫ СН 1 ~ СН 4** – Линейные выходы (RCA).
- 3. РАЗЪЕМЫ СН 1 ~ СН 4** – Линейные выходы для основных усилителей (RCA).
- 4. РАЗЪЕМЫ СН 1 ~ СН 4** – Линейные выходы для резервных усилителей (RCA).
- 5. РАЗЪЕМЫ СН 1 ~ СН 4 – 100В** входы от основных усилителей.
- 6. РАЗЪЕМЫ СН 1 ~ СН 4 – 100В** входы от резервных усилителей.
- 7. РАЗЪЕМЫ СН 1 ~ СН 4 – 100В** выходы на линий громкоговорителей.
- 8. РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ** - Гнездо для подключения шнура сети переменного тока.

Порядок подключения и функционирование

1. Установите блок в электротехнический шкаф таким образом, чтобы оставался удобный доступ к клеммам. Рекомендуется ориентировать блок в шкафу таким образом, чтобы длина вводов и выводов напряжения питания сети 220В переменного тока была минимальной и не пересекалась с низковольтными цепями внутри шкафа.
2. Подключите шнур сети переменного тока поз.8 блока (вход напряжения питания 220В).
3. Линейные входы поз.1 соедините с выходами микшера T-6201.
4. В случае одного аудио-входа, используйте возможности дополнительного выхода поз.2 (например, СН1 поз.2 соедините с СН2 поз.1, СН2 поз.2 соедините с СН3 поз.1, СН3 поз.2 соедините с СН4 поз.1).
5. К клеммам поз.3 подключите линейные входы основных усилителей.
6. К клеммам поз.4 подключите линейные входы резервных усилителей.
7. К клеммам поз.5 подключите 100В выходы основных усилителей.
8. К клеммам поз.6 подключите 100В выходы резервных усилителей.
9. К клеммам поз.7 подключите линии громкоговорителей.
10. **ВНИМАНИЕ:** При работе с блоком соблюдайте меры безопасности. Все подключения необходимо проводить при выключенном автомате, через который напряжение питания подается на данный блок.
11. Включите питание сетевым выключателем поз.2. на передней панели. При этом должен загореться светодиод поз. 1.

Технические характеристики

Напряжение питания	220 (+10% -15%) В АС, 50 Гц
Потребляемая мощность	25 Вт
Уровень сигнала на линейных входах	1В/10кОм
Выходной сигнал	150В/20А
Порог чувствительности по входу	5мВ/100мс
Порог чувствительности по выходу	50мВ/20мс
Цикл проверки	500мс/6 раз
Температура функционирования	+1°C +50°C
Относительная влажность	Не более 90 %
Габаритные размеры	484*350*88 мм
Высота в Unit (1 Unit = 44 mm)	2
Вес,	5,5 кГ



Типовая схема включения

