

# Кронштейн угловой для ИПДЛ-Д-II/4Р

Этикетка

АТПН.745412.001 ЭТ

1. Кронштейн угловой для ИПДЛ-Д-II/4Р (далее кронштейн) предназначен для использования в комплекте с извещателем пожарным дымовым линейным ИПДЛ-Д-II/4Р для изменения угла установки блоков излучателя и приемника, в случае, когда угла юстировочных устройств блоков не достаточно для совмещения их оптических осей, например, когда извещатель устанавливается на расходящиеся под углом или выпуклые стены. Общий вид кронштейна приведен на рис.1.
2. В зависимости от плоскости кронштейна, закрепляемой к стене, возможно изменение угла установки извещателя на  $30^\circ$ ,  $60^\circ$  или  $90^\circ$  относительно нормали к стене. Варианты установки извещателя на кронштейне приведены на рис.2.
3. Кронштейн закрепляется на стене саморезами  $\varnothing 4$  мм, затем извещатель прикручивается на посадочные отверстия соответствующей плоскости саморезами  $\varnothing 3$  мм. При этом необходимо обеспечить жесткость крепления составных частей.
4. Комплект поставки
  - Кронштейн – 1 шт.
  - Упаковка – 1 шт.
  - Этикетка – 1 шт.

## 5. Свидетельство о приемке

Кронштейн изготовлен в соответствии с конструкторской документацией АТПН.745412.001, принят и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Отметка ОТК

М.П.

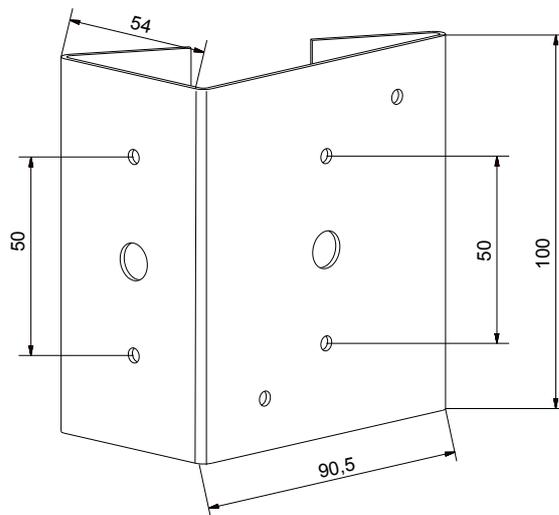


Рис. 1 Общий вид кронштейна

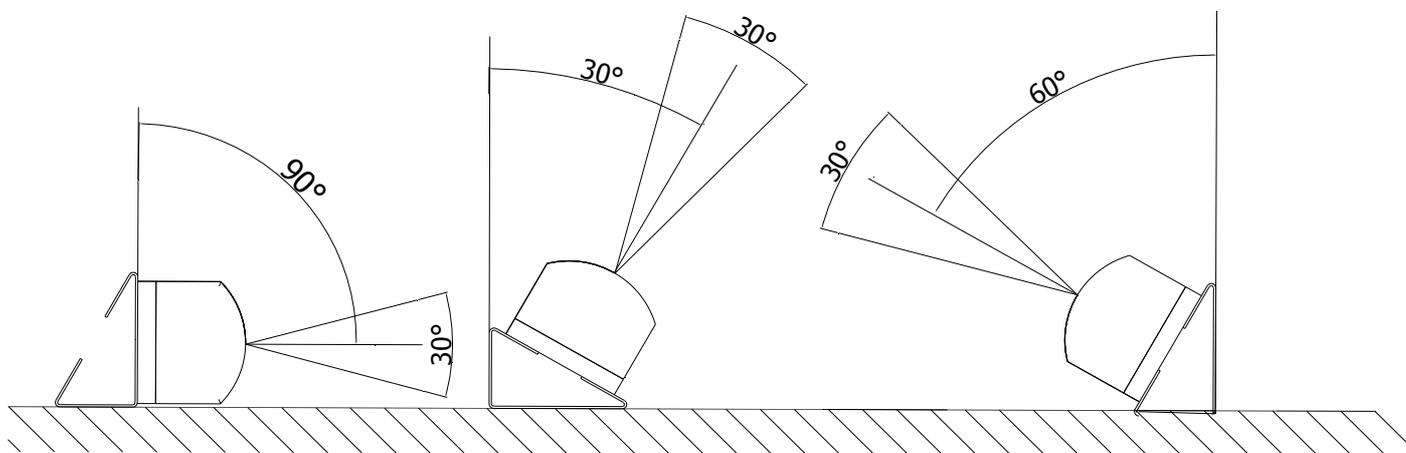


Рис. 2 Варианты установки извещателя на кронштейне