



«Астра-Z-5145» исполнение А

Извещатель охранный объемный оптико-электронный радиоканальный ИО40910-6



Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, условий эксплуатации и технического обслуживания извещателя охранного объемного оптико-электронного радиоканального ИО40910-6 «Астра-Z-5145» исполнение А (далее **извещатель**) (рисунок 1).

Изготовитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения, связанные с совершенствованием извещателя. Все изменения будут внесены в новую редакцию руководства по эксплуатации.

Перечень сокращений, принятых в руководстве по эксплуатации:

- Система Астра-Зитадель** – объектовая система беспроводной охранно-пожарной сигнализации Астра-Зитадель;
- ППКОП 812М** – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Астра-Z-812М»;
- ППКОП 8945** – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Астра-Z-8945» исп. А;
- ППКОП** - ППКОП 812М или ППКОП 8945;
- ПКМ Астра-Z** – программный комплекс мониторинга «Астра-Z»;
- ЛП** – лазерный пульт «Астра-942»;
- ЭП** – элемент питания.

1 Назначение

1.1 Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения, формирования извещения о тревоге и передачи извещения по радиоканалу на ППКОП системы Астра-Зитадель.

1.2 Извещатель имеет возможность работы с технологическими устройствами, имеющими выход типа «сухой контакт» и работающими на размыкание.

Примечание - Вход **Zone-GND** не имеет токового контроля.

1.3 Электропитание извещателя осуществляется от литий-тионил-хлоридного ЭП типоразмер АА, напряжение 3,6 В (входит в комплект поставки).



Рисунок 1

2 Принцип работы

Принцип действия основан на регистрации изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении человеком чувствительных зон. Чувствительные зоны извещателя формируются линзой Френеля и двухплощадочным пирозлектрическим приемником излучения (рисунок 2).

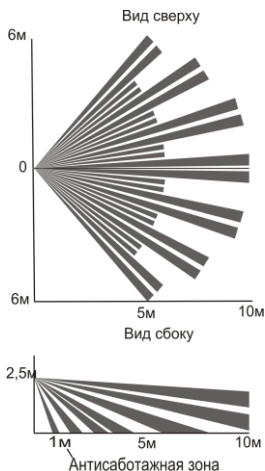


Рисунок 2

Электрический сигнал с пирозлектрического приемника поступает на электронную схему извещателя, которая в соответствии с заданным алгоритмом работы формирует извещение о тревоге.

3 Технические характеристики

Технические параметры оптического канала

- Дальность обнаружения проникновения, м, не менее 10
- Угол зоны обнаружения в горизонтальной плоскости, ° 90
- Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с от 0,3 до 3,0
- Устойчивость к внешней засветке, лк, не менее 6500

Технические параметры радиоканала

- Рабочий диапазон частот, МГц от 2400 до 2483,5
- Число рабочих каналов с шагом 5 МГц 16
- Ширина канала, МГц 2
- Радиус действия радиоканала на открытой местности, м, не менее 300
- Мощность излучения, мВт, не более 10

Общие технические параметры

- Ток потребления извещателя, мА, не более:
 - при выключенном радиомодуле 0,065
 - при включенном радиомодуле 45
- Порог начала индикации для замены ЭП, В 2,7_{-0,2}
- Нижний порог напряжения питания (порог программного отключения при сохранении индикации о разряде ЭП), В 2,3
- Габаритные размеры, мм, не более 111×72×52
- Масса (без ЭП), кг, не более 0,09
- Средний срок службы ЭП, мес., не менее 38

Условия эксплуатации

- Диапазон температур, °С от минус 30 до плюс 50
- Относительная влажность воздуха, % до 95 при + 35 °С без конденсации влаги

4 Комплектность

Комплектность поставки извещателя:

- Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный радиоканальный «Астра-Z-5145» исполнение А 1 шт.
- Элемент питания 1 шт.
- Винт 2,9×25 4 шт.
- Дюбель 5×25 4 шт.
- Кронштейн 1 шт.
- Уплотнительный материал 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 экз.

5 Конструкция



Рисунок 3

5.1 Конструктивно извещатель выполнен в виде блока, состоящего из основания и съемной крышки. Внутри блока смонтирована печатная плата с радиоэлементами (рисунок 3).

5.2 На плате установлен клеммник винтовой **Zone-GND** для подключения внешних технологических извещателей (утечки газа, воды и т.п.). Длина провода не более 3 м.

5.3 На плате установлена кнопка вскрытия (кнопка S1), которая при снятии крышки формирует извещение «Вскрытие».

5.4 На плате установлены индикаторы: красный - для контроля работоспособности извещателя, белый - для контроля состояния радиосети.

5.5 На пирозлектрический приемник установлен колпачок. **ВНИМАНИЕ!** Эксплуатация извещателя без колпачка не допускается.

6 Информативность

Таблица 1 - Извещения на индикаторы извещателя и на ППКОП

Виды извещений	Красный индикатор	Белый индикатор	ППКОП
Выход извещателя в дежурный режим	Загорается на время от 1 до 15 с , затем мигает 1 раз в 2 с после включения питания извещателя, но не более 60 с	Не горит	-
Норма	Не горит		+
Тревога	Загорается 1 раз на время 0,2 с после события	Не горит	+
Нарушение входа Zone-GND			
Неисправность извещателя	3-кратное мигание с периодом 25 с	Не горит	+
Неисправность питания	3-кратное мигание с периодом 25 с	Не горит	+
Вскрытие/Восстановление вскрытия	Загорается 1 раз на время 0,2 с	Не горит	+
Поиск сети	Не горит	Мигает с частотой 5 Гц в течение времени от 1с до 60 с	-
Нет сети	Не горит	2-кратное мигание с периодом 25 с	-
Неисправность радиомодуля	Не горит	3-кратное мигание с периодом 25 с	+
«+» – извещение выдается, «-» – извещение не выдается			

Примечания

- 1 При появлении извещения «Неисправность питания» необходимо заменить элемент питания в течение трех недель.
- 2 Индикация извещений «Нарушение», «Поиск сети» при восстановлении потерянной сети включается по команде с ППКОП на заданное время от 10 до 250 мин и затем автоматически выключается в целях энергосбережения.

7 Режимы работы

Режимы работы извещателя задаются по радиоканалу в соответствии с «Инструкцией...», прилагаемой к ППКОП, в котором извещатель зарегистрирован.

По команде с ППКОП 812М или ПКМ Astra-Z у извещателя можно:

- 1) устанавливать нормальную или высокую обнаружительную способность;
- 2) включать индикацию на время от 10 до 250 мин;
- 3) включать/выключать работу канала клемм Zone-GND;
- 4) устанавливать время периода контроля радиоканала.


8 Подготовка к работе

8.1 Извещатель после транспортировки в условиях, отличных от условий эксплуатации, выдержать в распакованном виде в условиях эксплуатации не менее 4 ч

8.2 Включение извещателя, замена элементов питания

ВНИМАНИЕ! Литий-тионил-хлоридные ЭП обладают эффектом «пассивации» для реализации возможности длительного хранения. Для нормальной работы ЭП после длительного хранения может потребоваться процедура «активации».

- 1 Вытолкнуть защелку крышки из паза основания.
Снять крышку



- 2 Установить ЭП (для замены ЭП вынуть старый ЭП и через время не менее 10 с установить новый).

При этом красный индикатор загорится на время от **1 до 15 с**, затем будет мигать **1 раз в 2 с** (общая продолжительность индикации не более **60 с**) – время активации и проверки ЭП.

Если по истечении 60 с **красный** индикатор замигает **3-кратными** вспышками с периодом 25 с, повторно активировать ЭП, вынув его и установив обратно через время не менее 30 с.

В крайнем случае, допускается отрезком провода замкнуть положительный и отрицательный полюса ЭП на 2-3 с. **ВНИМАНИЕ!** Замыкание на время более 3 с приводит к разряду ЭП.

8.3 Регистрация извещателя в радиосети

Регистрация извещателя необходима для идентификации извещателя в радиосети, в которой он должен работать.

8.3.1 Регистрация извещателя в ППКОП 812М

- 1 Выполнить п. 8.2

- 2 Разместить извещатель на рабочем месте.
Вытолкнуть защелку крышки из паза основания.
Снять крышку



- 3 Запустить на ППКОП 812М режим «Регистрация радиоустройств» по методике, описанной в «Инструкции для быстрого запуска»* или в «Руководстве по эксплуатации»* системы Астра-Зитатель

- 4 Запустить регистрацию извещателя одним из **2 способов**:
 - а) с помощью ЛП;
 - б) с помощью вилки **Reg** и кнопки **вскрытия**

- 5 **Запуск регистрации извещателя с помощью ЛП**:
 - нажать нижнюю кнопку на ЛП и держать до появления луча;
 - направить лазерный луч на индикатор извещателя;
 - облучать индикатор в течение **1 с**.
 При этом у извещателя на **2 с** включится индикация **красного** цвета, затем извещатель переходит в режим поиска радиосети и **белый** индикатор извещателя мигает с частотой **5 Гц**

- 6 **Запуск регистрации с помощью вилки Reg и кнопки вскрытия**:
 - 1) Кратковременно на (1-2) с отверткой замкнуть вилку **Reg**


На **60 с** включится режим ожидания регистрации извещателя в радиосети.

 - 2) Кратковременно на (0,2-2)с нажать **кнопку вскрытия**. Извещатель переходит в режим поиска радиосети, при этом **белый** индикатор извещателя мигает с частотой **5 Гц**



7 Проверить, как прошла регистрация:

- В случае **успешной** регистрации на экране ППКОП 812М появится сообщение: «ИКххх зарег-н».



Извещатель собрать.

- В случае **неудачной** регистрации на экране ППКОП 812М появится сообщение: «Истекло время регистрации». В этом случае необходимо повторить процедуру регистрации, т.е. выполнить действия **3, 5** или **3, 6**

8 По окончании регистрации при необходимости длительного хранения извещателя до использования на объекте допускается выключение питания извещателя снятием ЭП или установкой изолирующей прокладки.

При включении питания повторная регистрация в той же радиосети не требуется, если извещатель не был принудительно удален через меню ППКОП 812М

8.3.2 Регистрация извещателя в ППКОП 8945

1 Выполнить п. 8.2

2 По методике, описанной в «Инструкции для быстрого запуска системы на базе ППКОП Астра-Z-8945 исп.А»* или в «Руководстве по эксплуатации системы Астра-Зитадель на базе ППКОП Астра-Z-8945 исп.А»*, установить ПКМ Astra-Z на ПК. Запустить «Модуль настройки» из комплекта ПКМ Astra-Z. Из меню «Модуля настройки» выбрать пункт «Радиосеть»/ «Список р/устройств». Выставить указатель мыши на выбранную строку списка, правой клавишей мыши открыть меню и выбрать пункт «Регистрировать р/устройство»

3 Запустить регистрацию извещателя одним из 2 способов (см. п. 8.3.1):

- а) с помощью ЛП;
- б) с помощью вилки Reg и кнопки вскрытия

4 Проверить, как прошла регистрация:

- В случае **успешной** регистрации на ПК в окне программы в выбранной строке списка зарегистрированных радиоустройств появится запись «ИК».
- В случае **неудачной** регистрации необходимо повторить процедуру регистрации


5 По окончании регистрации при необходимости длительного хранения извещателя до использования на объекте допускается выключение питания извещателя снятием ЭП или установкой изолирующей прокладки.

При включении питания повторная регистрация в той же радиосети не требуется, если извещатель не был принудительно удален из радиосети через ПКМ Astra-Z

9 Установка

9.1 Выбор места установки

9.1.1 Рекомендуемая высота установки

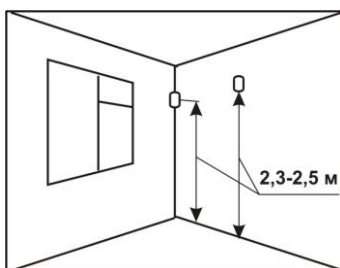

9.1.2 В капитальных сооружениях предпочтительной является установка извещателя на несущую стену.



9.1.3 В сооружениях из легких металлических конструкций следует избегать крепления извещателя непосредственно

на стену, отдавая предпочтение креплению к несущим элементам конструкции.

9.1.4 Извещатель следует устанавливать строго вертикально, без наклона вперед.


9.1.5 В помещении на период охраны рекомендуется закрыть двери, форточки, отключить вентиляторы, кондиционеры и другие возможные источники сильных воздушных потоков.

9.1.6 **Не рекомендуемые** места установки

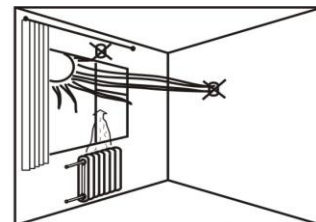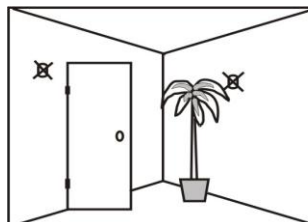


9.2 Порядок установки


1 Вытолкнуть защелку крышки из паза основания. Снять крышку



2 Отогнуть зацеп на основании. Снять плату




3 При использовании входа **Zone-GND** для подключения внешних технологических извещателей выдвигать заглушки выбранных отверстий для ввода проводов



4 Выбрать вариант установки: **5, 6** или **7**

5 УСТАНОВКА НА СТЕНЕ

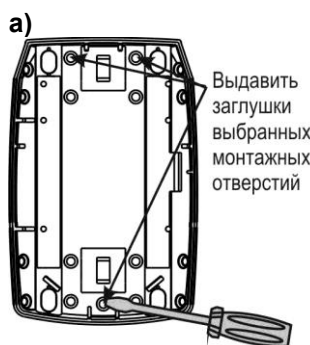

Выдвигать заглушки выбранных монтажных отверстий


б) Сделать разметку на стене на необходимой высоте по приложенному основанию.

Основание извещателя ориентировать строго по рисунку действия 5а.

Закрепить основание на стене помещения.

Перейти к действию 8

6 УСТАНОВКА В УГЛУ ПОМЕЩЕНИЯ

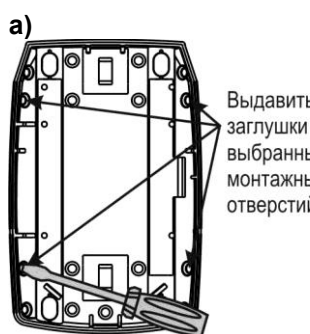

Выдвигать заглушки выбранные монтажные отверстия

б) Сделать разметку на стене на необходимой высоте по приложенному основанию.


Основание извещателя ориентировать строго по рисунку действия 6а.

Закрепить основание в углу помещения.


Перейти к действию 8

7 УСТАНОВКА С ПРИМЕНЕНИЕМ КРОНШТЕЙНА

а) Выдавить заглушку выбранного паза для установки кронштейна



б) Сделать разметку крепежных отверстий на выбранном месте по приложенному кронштейну. Закрепить кронштейн на стене или потолке




Монтажные отверстия

в) Совместить фиксатор кронштейна с пазом основания извещателя и частично вернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в фиксатор кронштейна.


Установить необходимое направление извещателя и затянуть винт.

Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной плоскости на 87°, в вертикальной плоскости на 45°

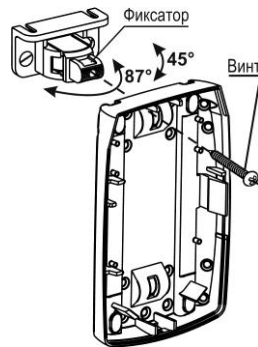

8

Установить печатную плату на место, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании. Надавить на плату до упора (до щелчка)



9

Провести провода от внешних технологических извещателей через выбранное отверстие в основании извещателя.

Подключить провода к клеммнику винтовому



Zone GND

10 Загерметизировать все отверстия в основании уплотнительным материалом из комплекта поставки для предохранения извещателя от попадания в него потоков воздуха и насекомых

11 Задать режим работы извещателя в соответствии с «Инструкцией...», прилагаемой к ППКОП, в котором извещатель зарегистрирован.

12 Для выполнения **ТЕСТ-прохода** нажать на ЛП верхнюю кнопку и облучать индикатор извещателя не менее 2 с. Индикатор загорится на 10 с, после чего включится на 10 мин режим индикации извещения «Тревога» (либо вынуть ЭП и установить обратно через время не менее 30 с.).


Дать выйти извещателю в дежурный режим.

13 Установить на место крышку извещателя (до щелчка)

14 Выполнить **ТЕСТ-проход** охраняемой зоны со скоростью 0,3 м/с для определения чувствительных зон.

В момент обнаружения (индикатор загорается на 0,2 с) необходимо остановиться, отметить данное положение, затем вернуться на шаг назад и продолжить движение.

Повторить **ТЕСТ-проход** в обратном направлении. Зоны чувствительности, формируемые линзой, будут расположены посередине между отмеченными положениями



9.3 Для обеспечения надежной работы системы сигнализации рекомендуется проводить **тестирование** и **техническое обслуживание** извещателя.

Тестирование проводить не реже 1 раза в неделю следующим образом:

- выполнить проход через зону обнаружения извещателя;

- наблюдать выдачу извещения о тревоге.

Техническое обслуживание проводить не реже 1 раза в месяц следующим образом:

- осматривать целостность корпуса извещателя,

- проверять надежность крепления извещателя,

- очищать извещатель от загрязнения.

10 Маркировка

На этикетке, приклеенной к корпусу извещателя, указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- сокращенное условное обозначение извещателя;

- версия программного обеспечения;

- месяц и год изготовления (последние две цифры);

- знак соответствия (при наличии сертификата соответствия);

- штрих-код, дублирующий текстовую информацию.

11 Соответствие стандартам

11.1 Индустриальные радиопомехи, создаваемые беспроводной системой сигнализации, соответствуют нормам ЭИ 1 по ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.

11.2 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

11.3 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

11.4 Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочки IP41 по ГОСТ 14254-96.

11.5 Для применения извещателя не требуются получения разрешения на выделение частоты (согласно Приложению 2 к решению ГРЧ № 07-20-03-001 от 07 мая 2007 г.).

12 Утилизация

12.1 Извещатель не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

12.2 Утилизацию элементов питания производить путем сдачи использованных элементов питания в торгующую организацию, сервисный центр, производителю оборудования или организацию, занимающуюся приемом отработанных элементов питания и батарей.

13 Гарантии изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных технических норм транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок хранения – 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

13.3 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

13.4 Изготовитель обязан производить ремонт либо заменять извещатель в течение гарантийного срока.

13.5 Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;

- механическое повреждение извещателя;

- ремонт извещателя другим лицом, кроме Изготовителя.

13.6 Гарантия распространяется только на извещатель. На все оборудование других производителей, использующихся совместно с извещателем, распространяются их собственные гарантии.

Изготовитель не несет ответственности за смерть, ранение, повреждение имущества либо другие случайные или преднамеренные потери, основанные на заявлении пользователя, что извещатель не выполнил своих функций.

Продажа и техподдержка
ООО «Теко – Торговый дом»

420138, г. Казань,
Проспект Победы, д.19
Тел.: +7 (843) 261–55–75
Факс: +7 (843) 261–58–08
E-mail: support@teko.biz
Web: www.teko.biz

Гарантийное обслуживание
ЗАО «НТЦ «ТЕКО»

420108, г. Казань,
ул. Гафури, д.71, а/я 87
Тел.: +7 (843) 278–95–78
Факс: +7 (843) 278–95–58
E-mail: otk@teko.biz
Web: www.teko.biz